


E I

凡 例

| 記号 | 名 称 | 備 考 |
|----|-------------------|------------------|
| ☒ | 受信器 | P-2 SL |
| Ⓢ | 電 鈴 | 150 ⁺ |
| Ⓢ | 表 示 灯 | 24V |
| Ⓢ | 差 信 机 | P-2 |
| Ⓢ | 統 合 盤 | 単独型 |
| Ⓢ | 差動式スポット型感知器 | 2 種 |
| Ⓢ | 同上 | " 天井裏取付 |
| Ⓢ | 定温式スポット型感知器 | 1 種 (WP) |
| Ⓢ | 同上 | 特 種 |
| Ⓢ | 煙 感 知 器 | 2 種 光電式 |
| Ⓢ | 警 戒 区 域 番 号 | |
| Ⓢ | テレビ机器収納盤 | 結線図参照 |
| Ⓢ | 直列ユニット | 中 間 |
| Ⓢ | 同上 | 端 末 |
| Ⓢ | 電 話 用 位 置 ボ ッ ク ス | ノズルプレート付 |
| Ⓢ | 分 電 盤 | 結線図参照 |
| Ⓢ | 誘 導 灯 | 要 回 参 照 |


図中特記なき配管及び配線は下記とする

- TV SC-FB (PF16)
- AE 12-4C
- VVF 16-3C
- 20-3C

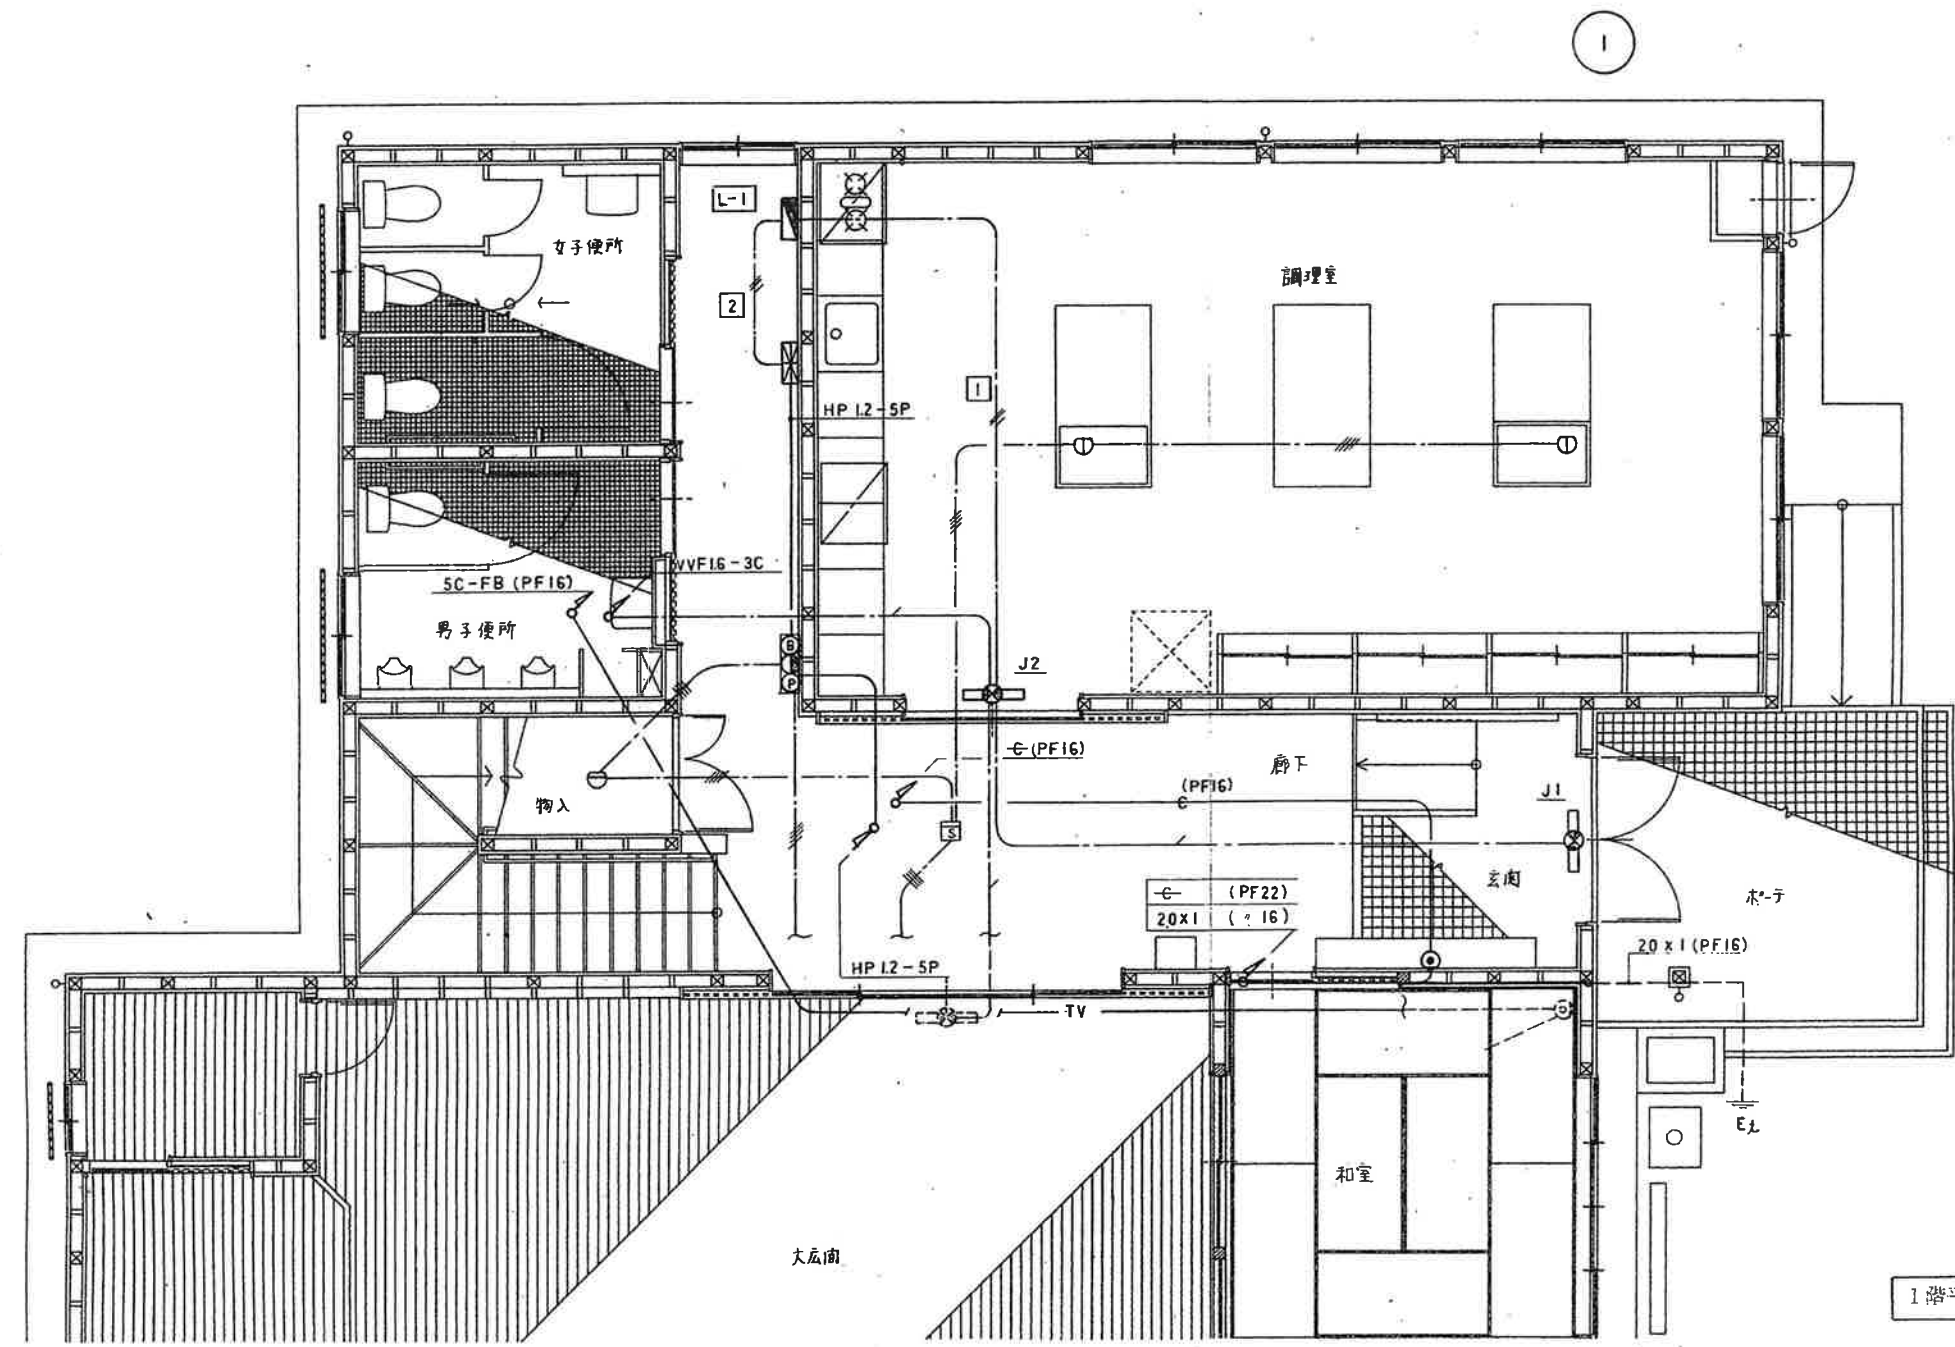


1階平面図 S 1:50

| | | | | | | |
|--|---|------|-------------------|------------|----------|----------------|
| | (有)東邦設計事務所 本 社 福岡県粕屋郡志免町大字別府1208番地の2 設計室 福岡市博多区博多駅南3丁目15-1 1級建築士 第139244号 的 野 良 昭 | 工事名称 | 西校区ボランティアセンター新築工事 | 縮尺 1/50 | 作成 年 月 日 | 図面No E11/13 |
| | | 図面名称 | 弱電・防災設備 1階配線図-1 | | 所長 担当 製図 | |
| | | | | | 的 野 良 昭 | |

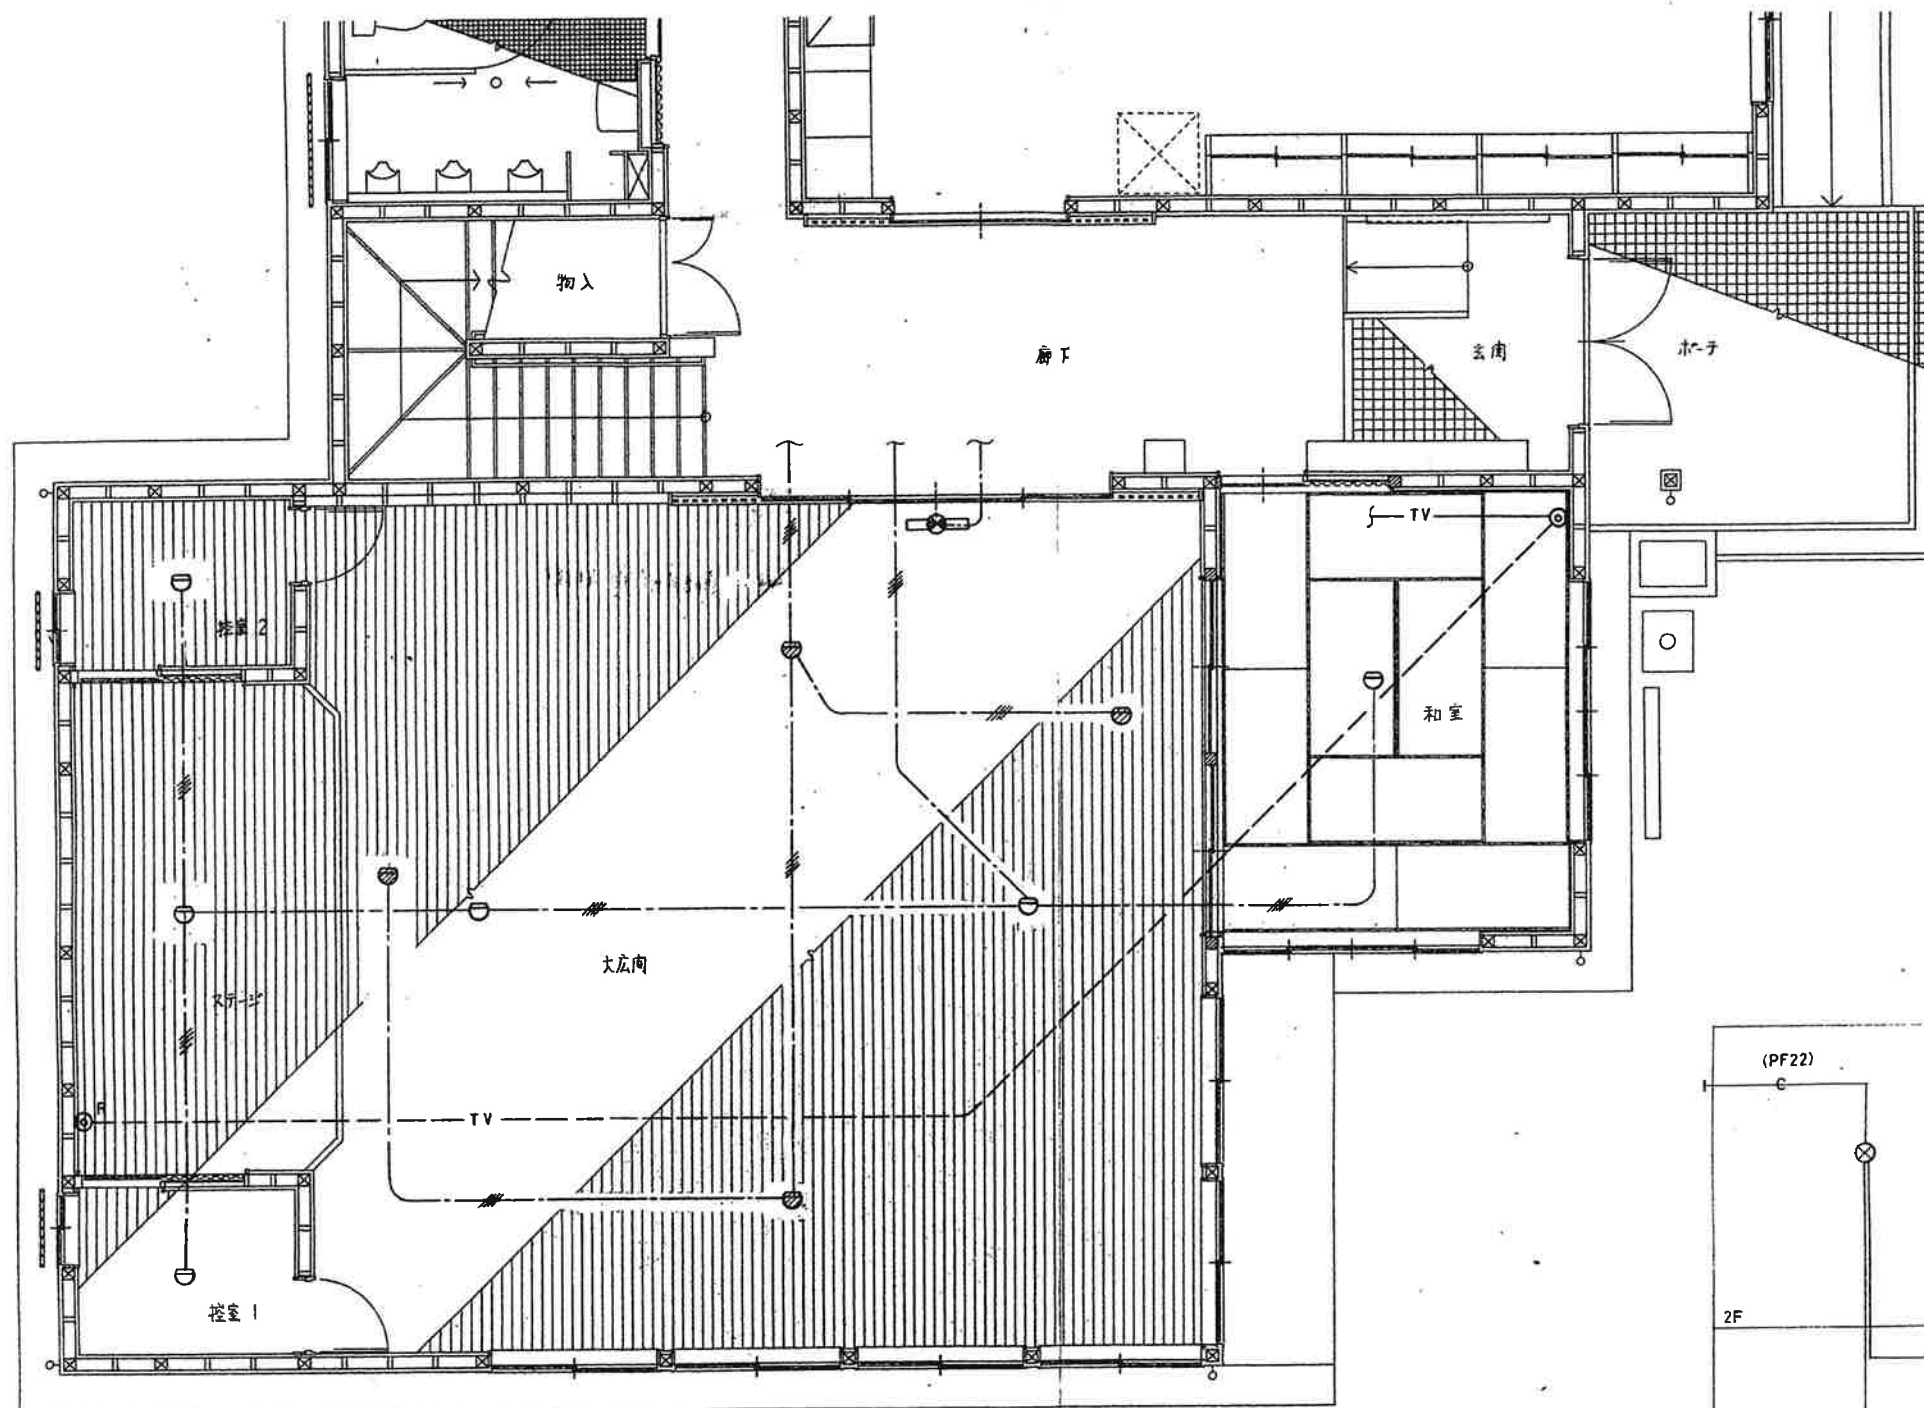


1 天棚表 4

1階平面図 S-1:50

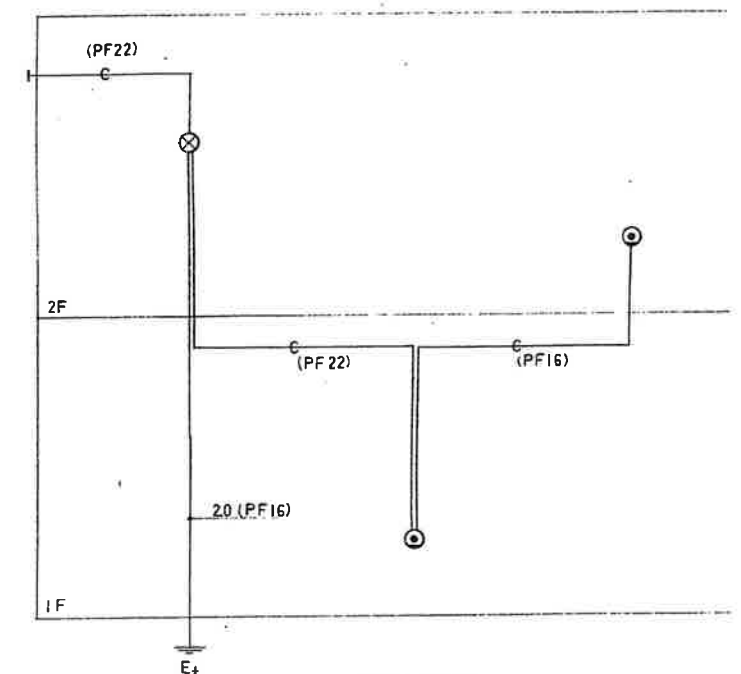


電話配管系統図


| | | | | | |
|--|--|---|---------|----------------------------------|--------------|
| | (有)東邦設計事務所 本社 福岡県粕屋郡志免町大字別府1208番地の2 設計室 福岡市博多区博多駅南3丁目15-1 1級建築士 第139244号 的野 良昭 | 工事名称 西校区ボランティアセンター新築工事 図面名称 弱電・防災設備1階配線図-2 | 縮尺 1/50 | 作成 年 月 日 所長 担当 製図 的野 的野 網走 | 図面No. E12/13 |
|--|--|---|---------|----------------------------------|--------------|

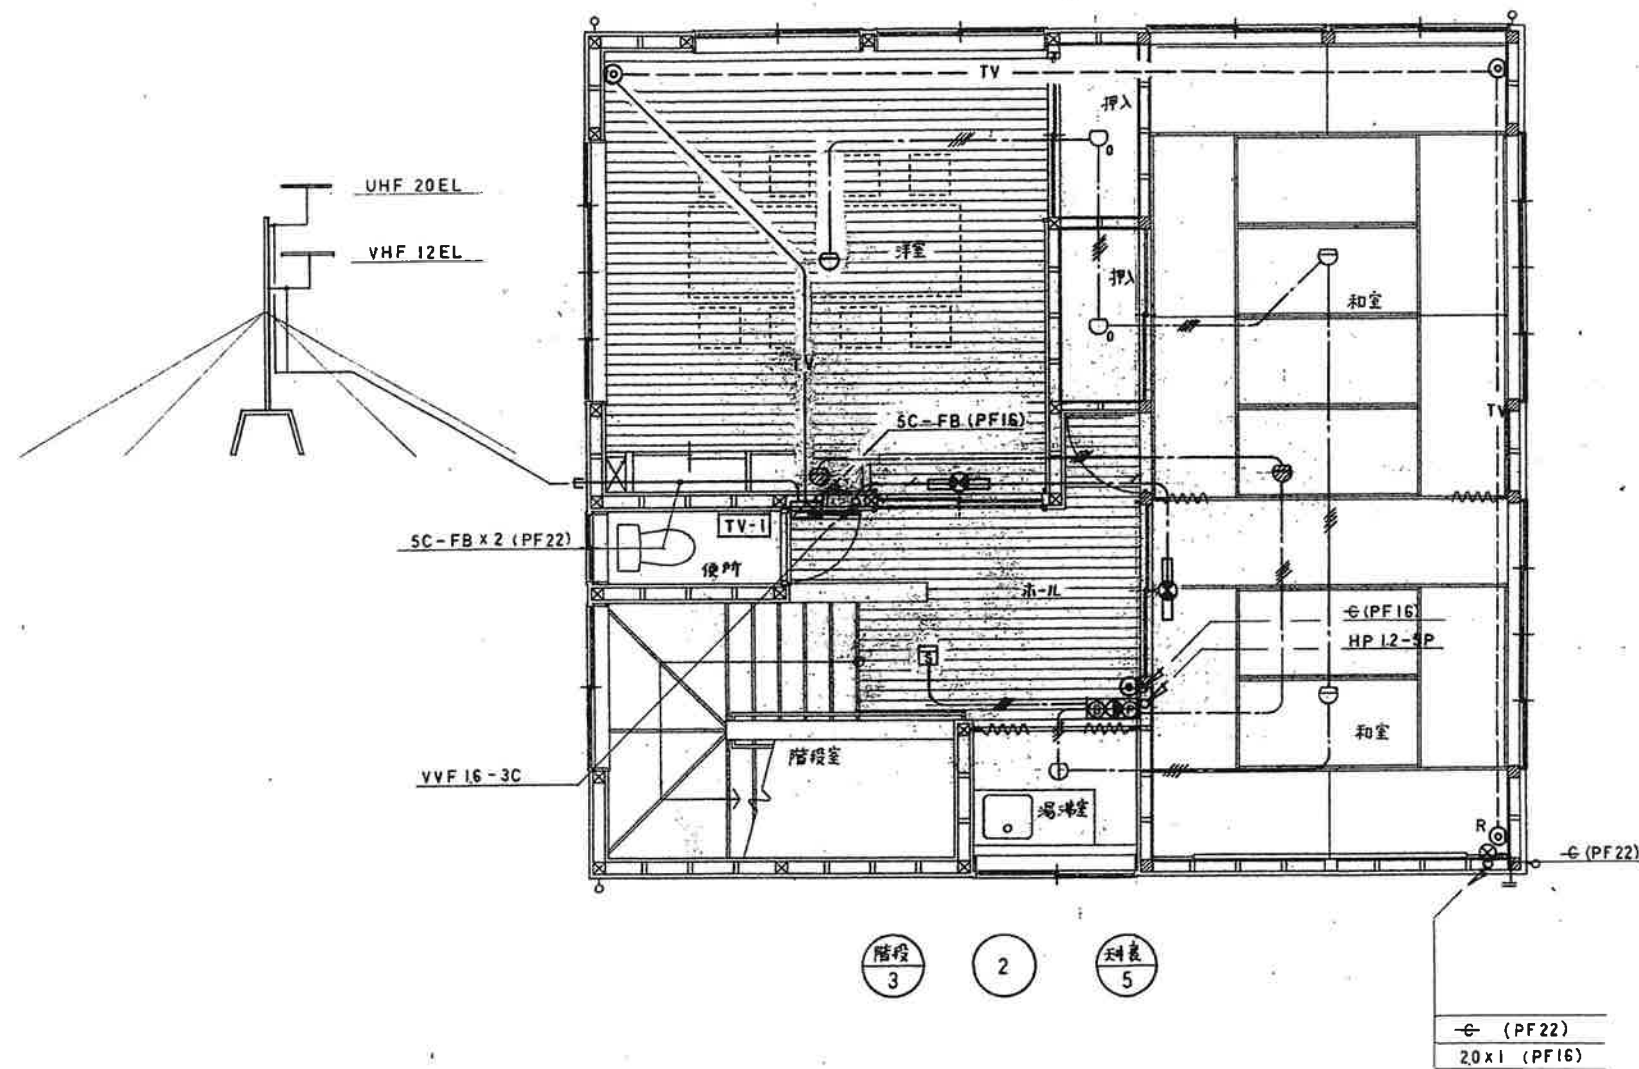

2階平面図 S=1:50

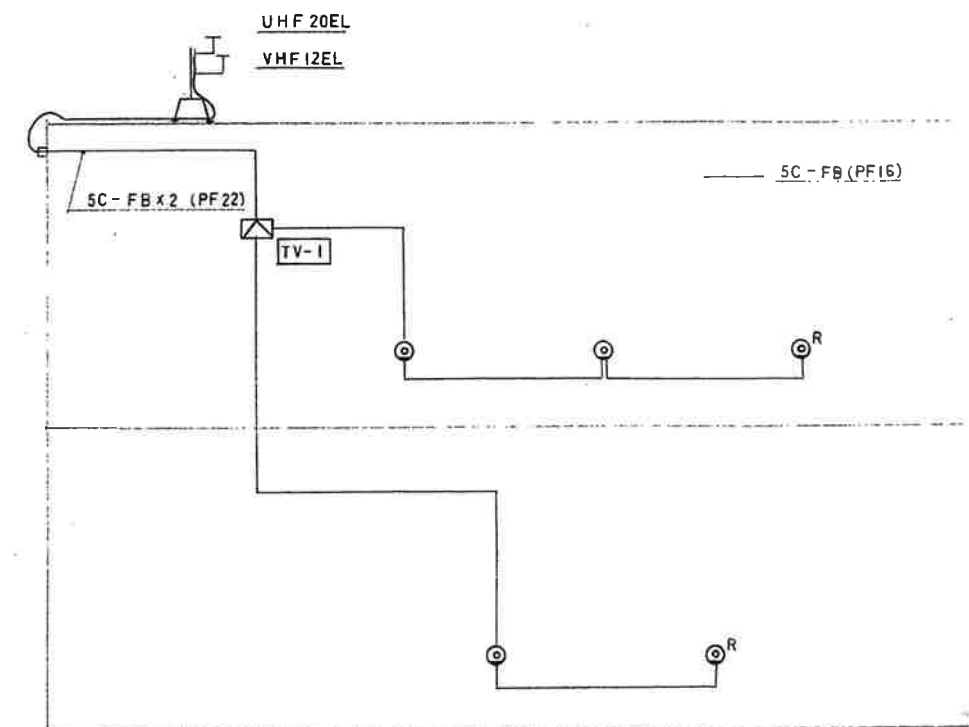

テレビ共聴設備系統図

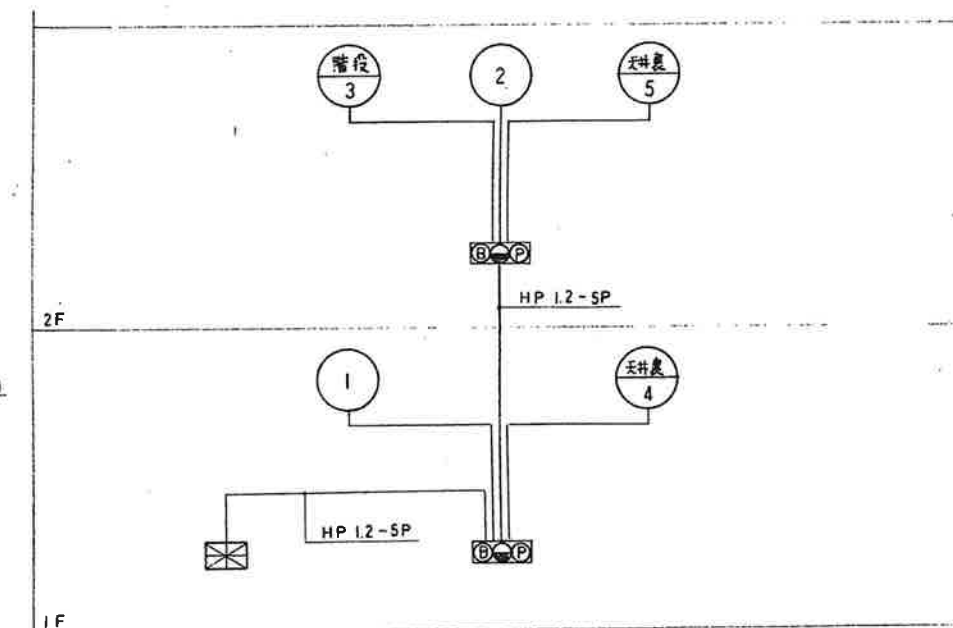

自動火災報知設備 系統図

| | | | | | |
|--|--|---|------------|--------------------------------|-------------------|
| | (有)東邦設計事務所 本社 福岡県粕屋郡志免町大字別府1208番地の2 設計室 福岡市博多区博多駅南3丁目15-1 1級建築士 第139244号 的野 良昭 | 工事名称 西校区ボランティアセンター新築工事 図面名称 弱電・防災設備2階配線図・系統図 | 縮尺 1/50 | 作成 年月日 所長 担当 製図 的野 良昭 朝長 | 図面No. E13 / 13 |
|--|--|---|------------|--------------------------------|-------------------|