












| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> 直付定置土型 | | <input type="checkbox"/> 壁付片込射型 | | <input type="checkbox"/> 直付下照開放型 | | <input type="checkbox"/> 直付下照開放型（スクールコンフォート） | | <input type="checkbox"/> 直付下照ルーバー（OAコンフォート） | |
| A322 | FHF32W×2（FSS9-322-PM9） | B321 | FHF32W×1（FBS5-321-PM9） | C322 | FHF32W×2（FSS6-322-PM9） | D322 | FHF32W×2（FSS7-322-PM9） | E322 | FHF32W×2（FSL2V-322-PF9） |
| A321 | FHF32W×1（FSS9-321-PM9） | | | | | | | | |
| <div style="text-align: right;">横型角使用</div> | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| <input type="checkbox"/> 埋込下面ルーバー | | <input type="checkbox"/> シーリングライト | | <input type="checkbox"/> 直板灯 | | <input type="checkbox"/> 埋込下面開放（防湿・防雨型）SUS | | <input type="radio"/> ダウンライト | |
| H454 | FHP45W×4（FRL11-P454-PN9） | J110 | FHG50W×1+FHG60W×1 | K321 | FHF32W×1（FSR12-321-PA9） | L322W | FHF32W×1（FHR27MPB-322-PN9） | N15 | 電球形蛍光灯ランプ D15形（E26） |
| <div style="text-align: right;">埋込穴φ125 埋込高H=79</div> | | | | | | | | | |
| <div style="text-align: center;">埋込穴φ500 埋込高H=150</div>  | |  | |  | |  | |  | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |




(注記)


| 記号 | 名称 | 備 考 |
|-------|-------------------------|--------|
| ----- | VVF1. 6-2C | (PF16) |
| ----- | VVF1. 6-3C | (PF16) |
| ----- | VVF1. 6-2C+2 | (PF22) |
| ----- | VVF1. 6-3C+2C | (PF22) |
| ----- | VVF1. 6-3C(1CE) | (PF22) |
| ----- | VVF1. 6-2C+2(1CE) | (PF22) |
| ----- | VVF1. 6-3C+2C(1CE) | (PF22) |
| ----- | VVF2. 0-2C | (PF16) |
| ----- | VVF2. 0-3C(1CE) | (PF22) |
| ----- | VVF2. 0-2C+2(1CE) | (PF22) |
| ----- | VVF2. 0-3C+2C(1CE) | (PF28) |
| ----- | IV1. 6x3 (HIVE16) | |
| ----- | IV1. 6x3 (HIVE16) | |
| ----- | IV1. 6x4 E1. 6 (HIVE22) | |

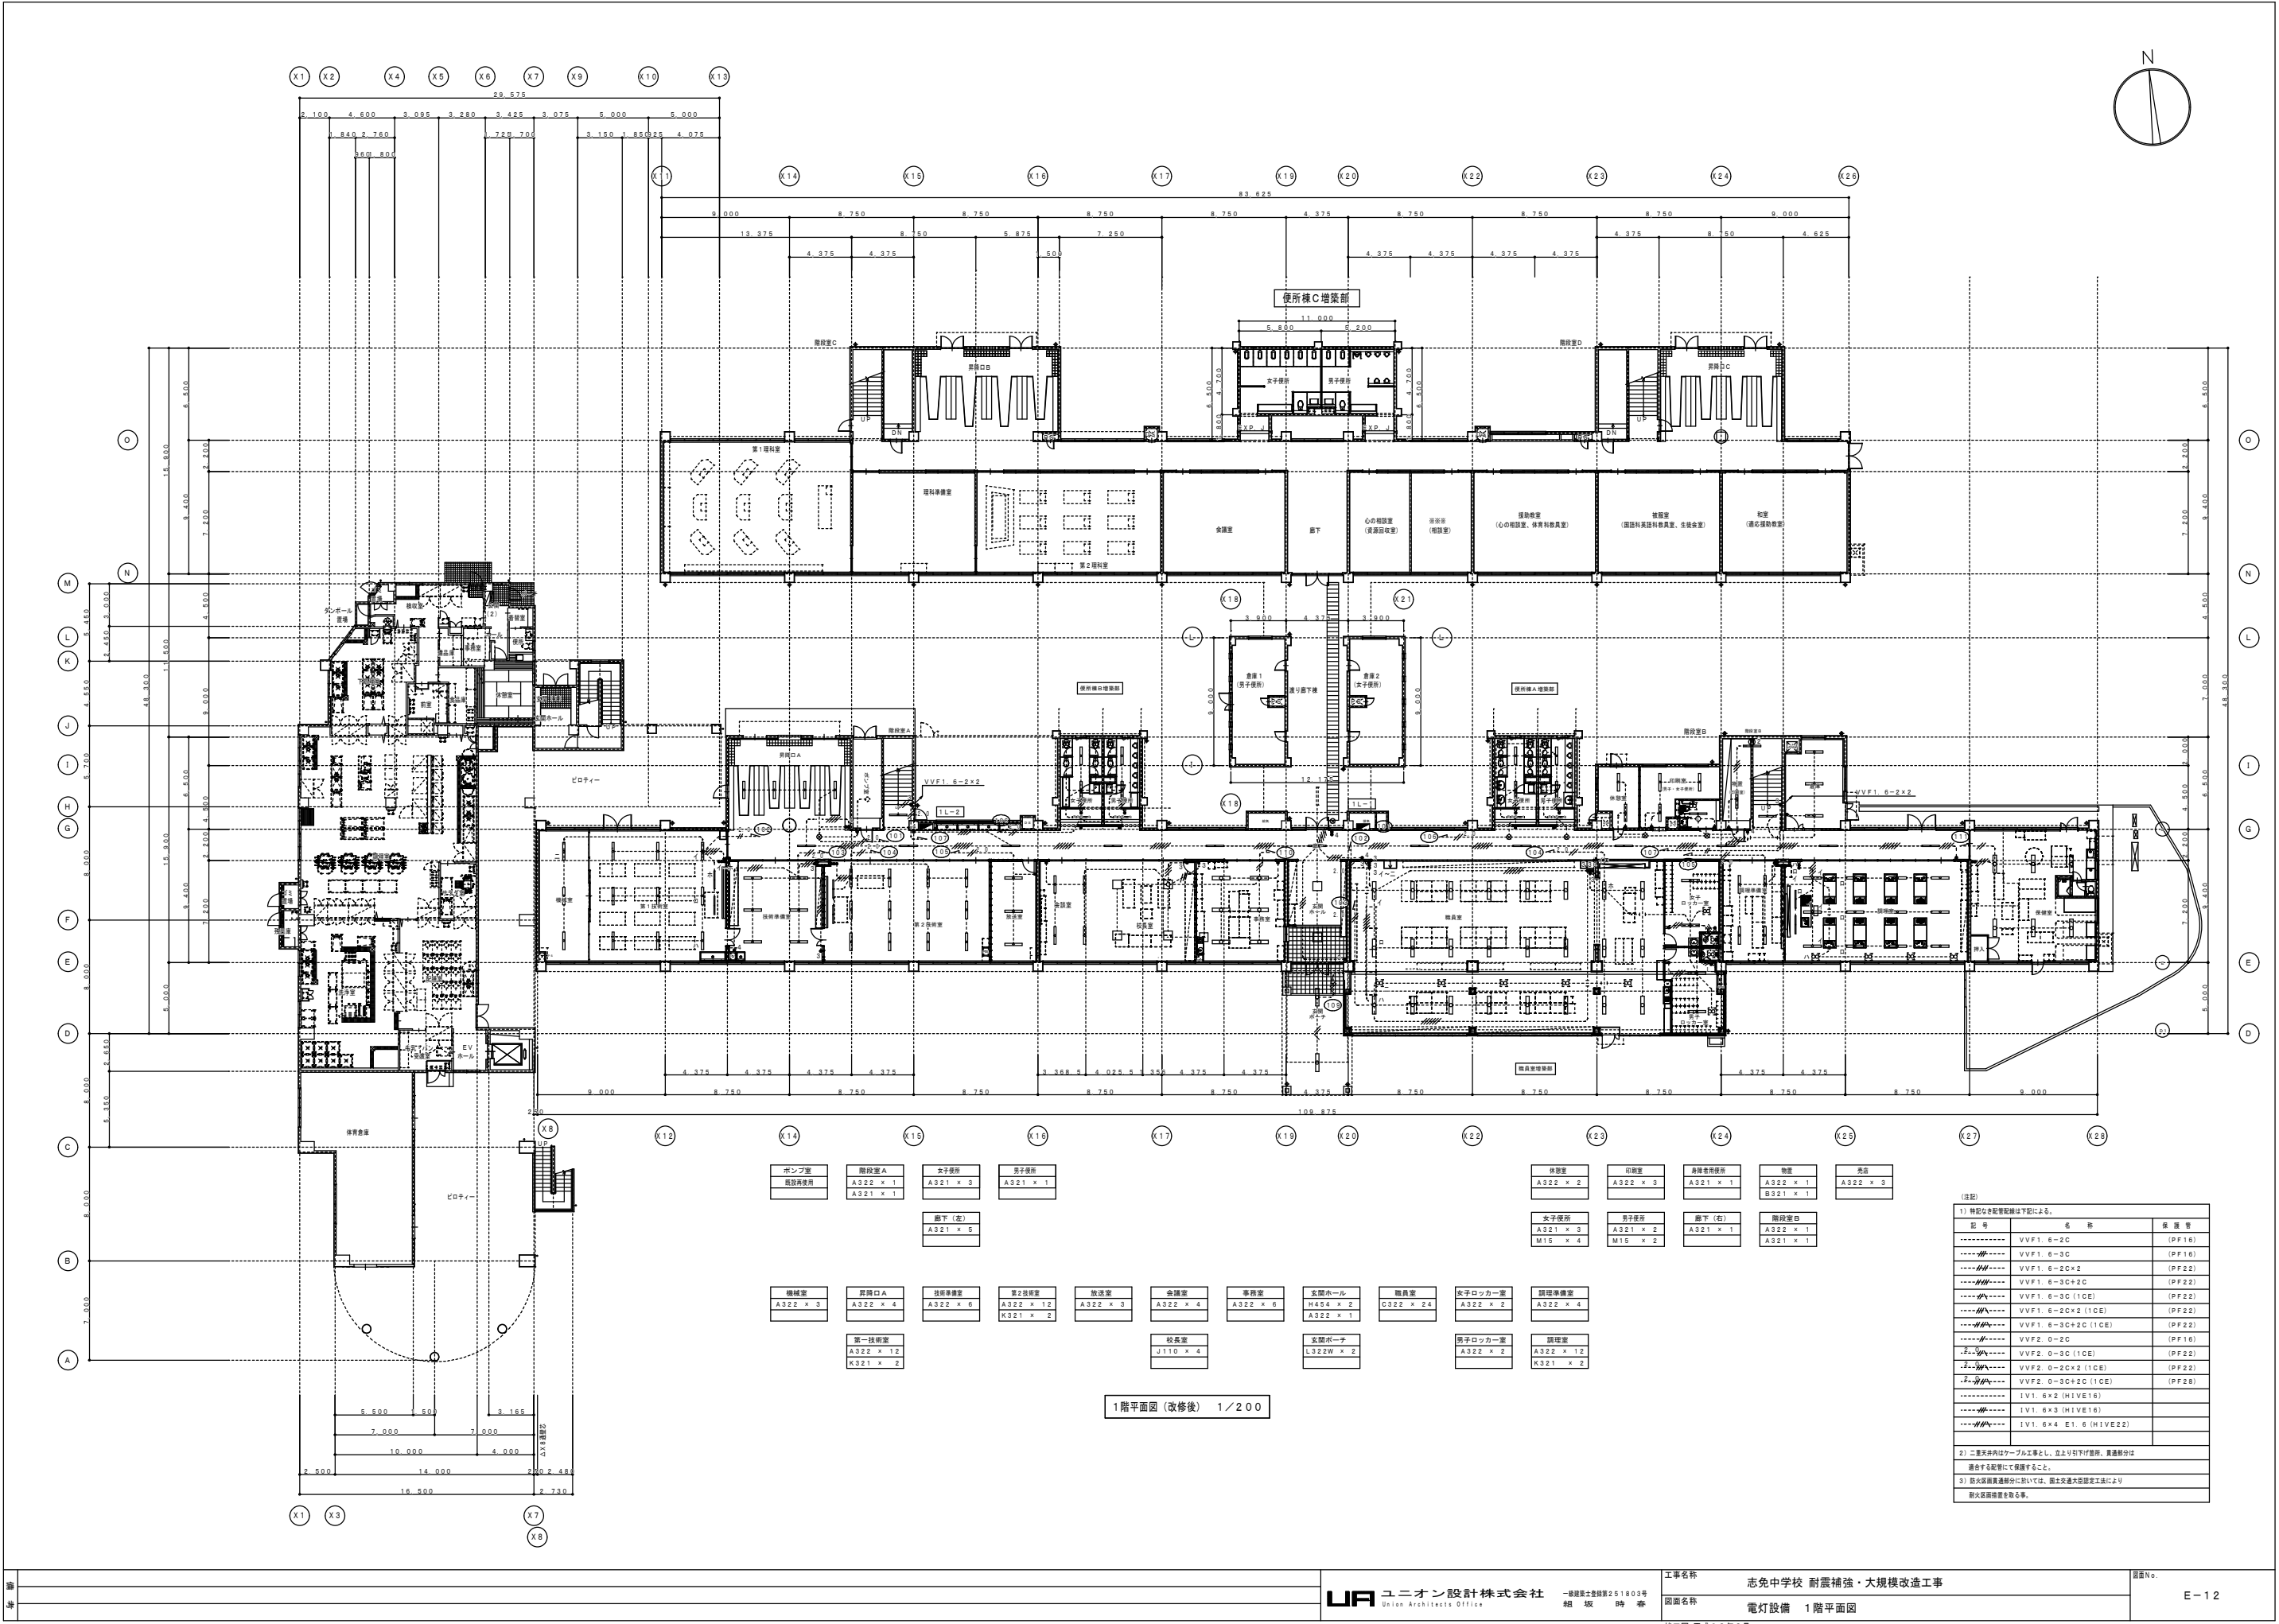
2) 二重天井内はケーブル工事とし、立上り引下げ箇所、異種配分は適合する配管にて配管すること。

3) 防火区画境界部分については、防火区画大断面壁工法により防火区画境界を定める。

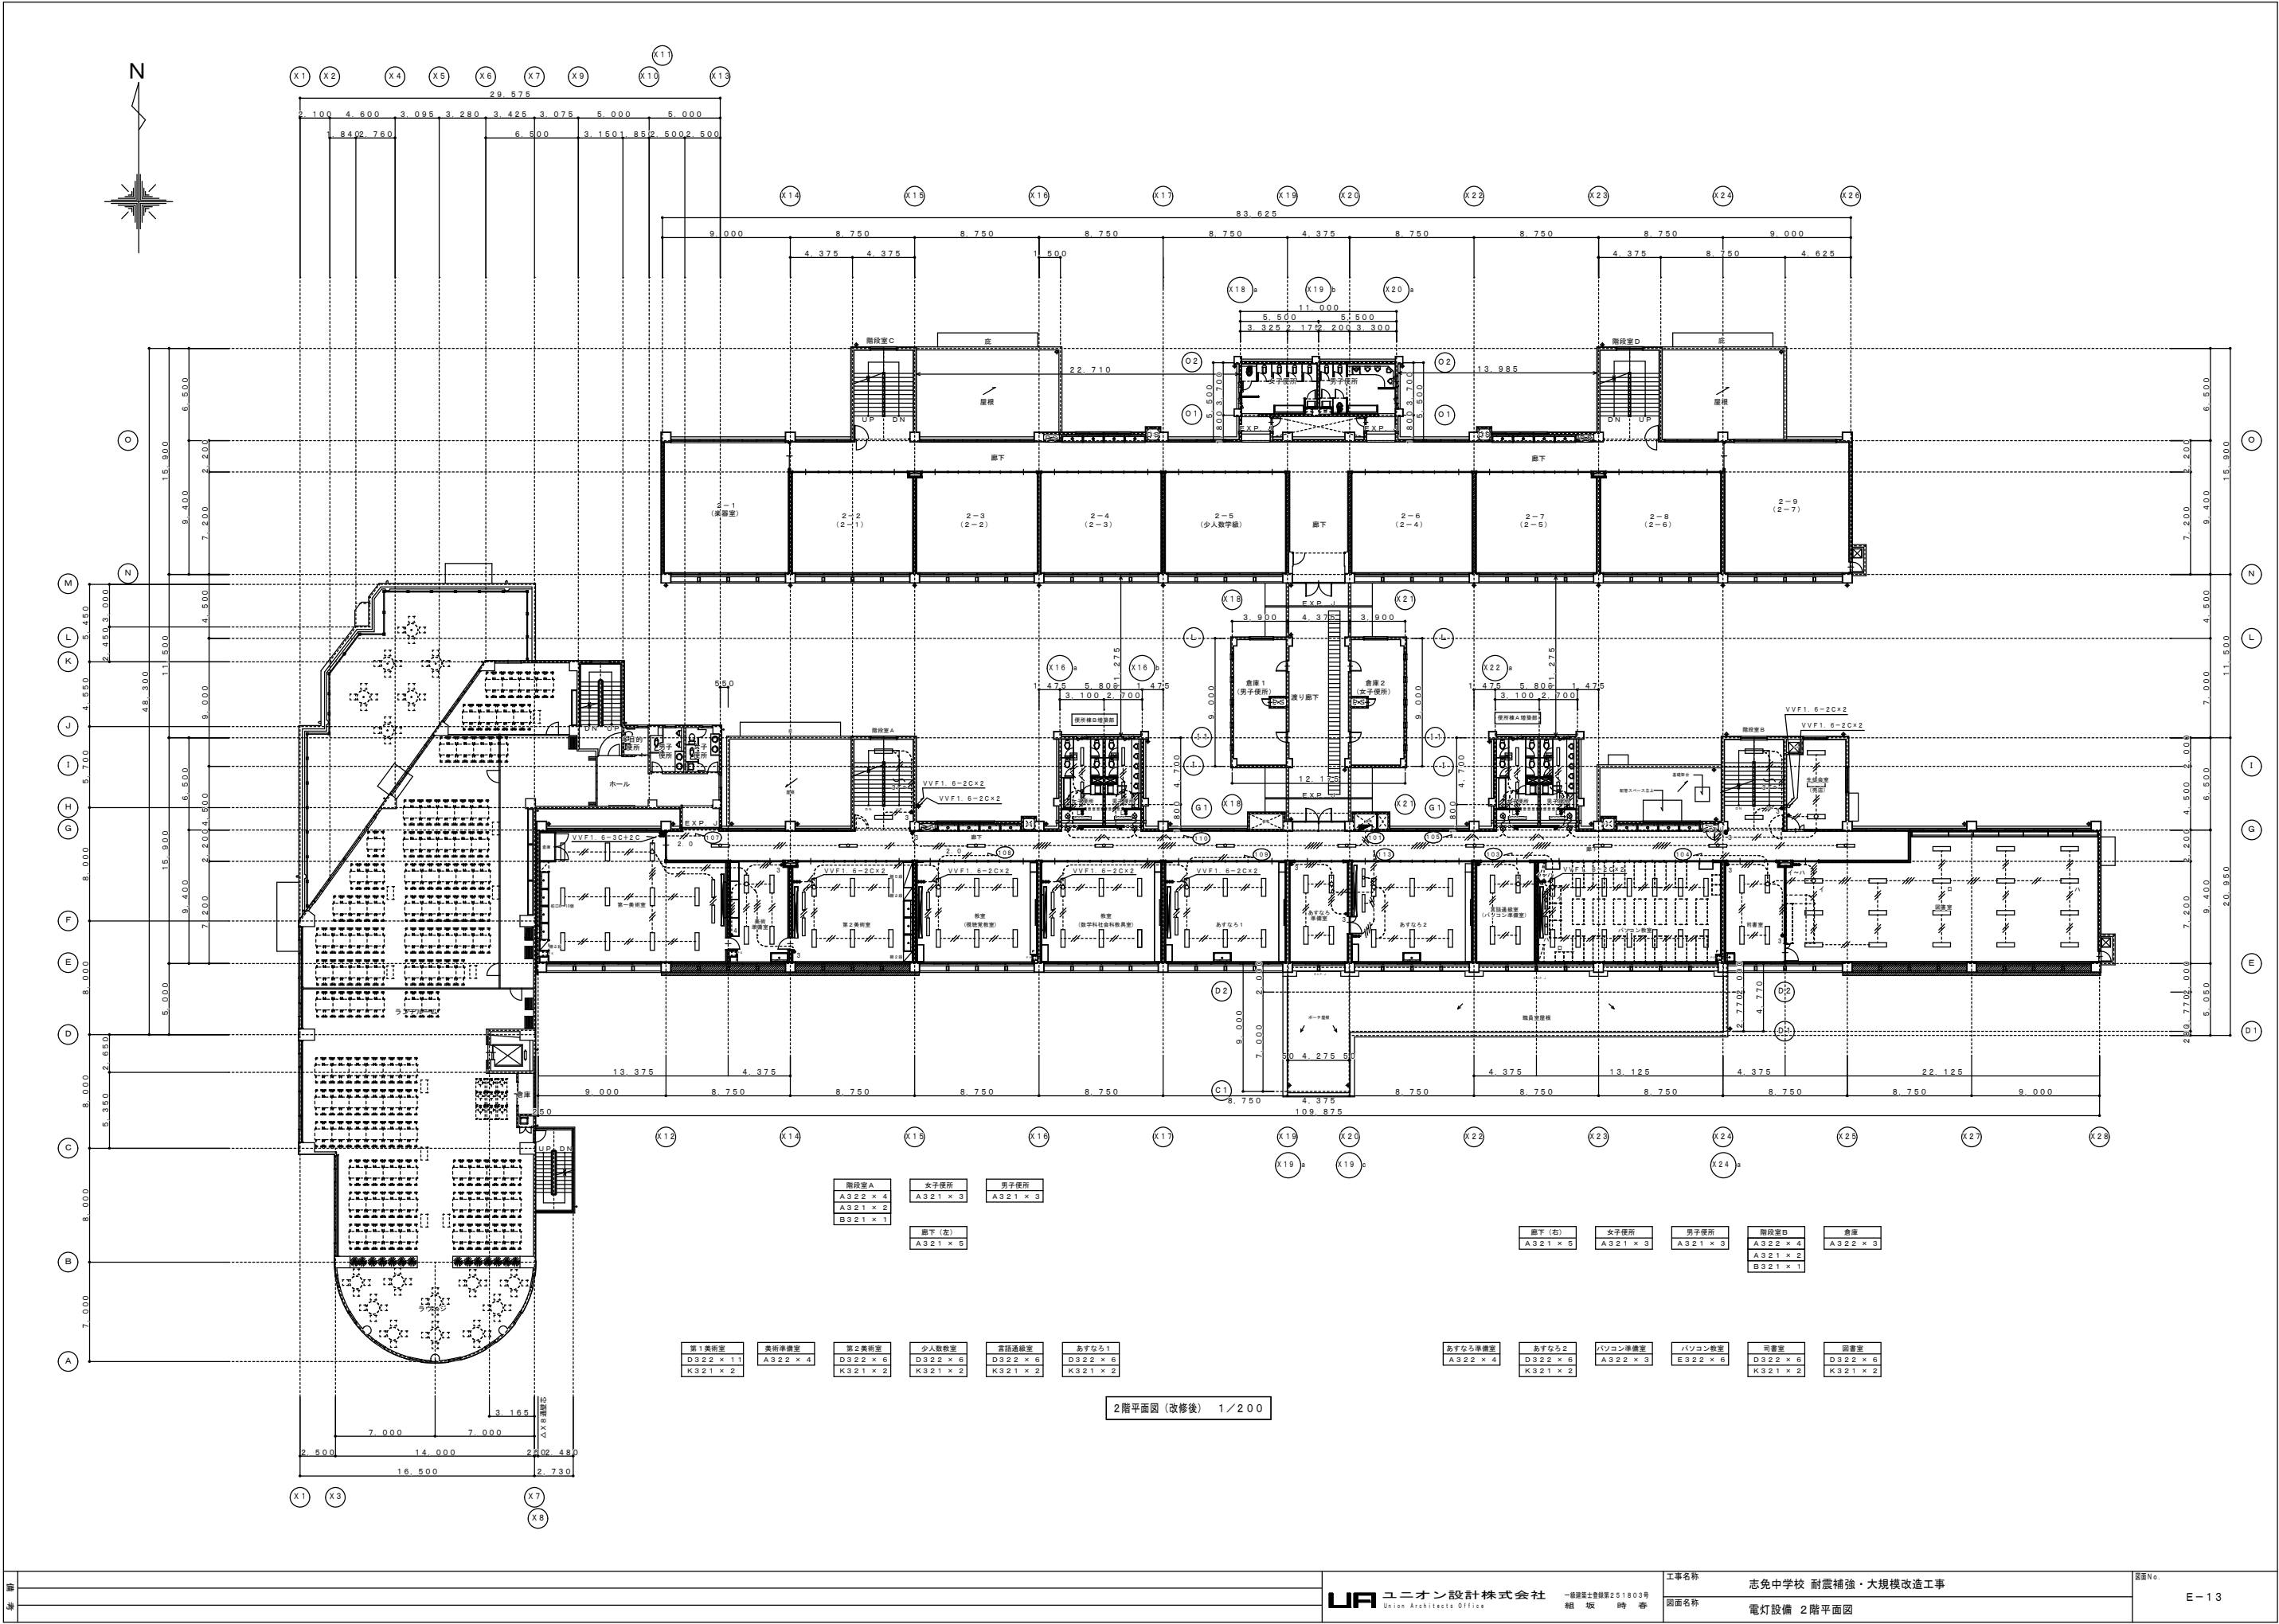

2階平面図（改修後） 1/200

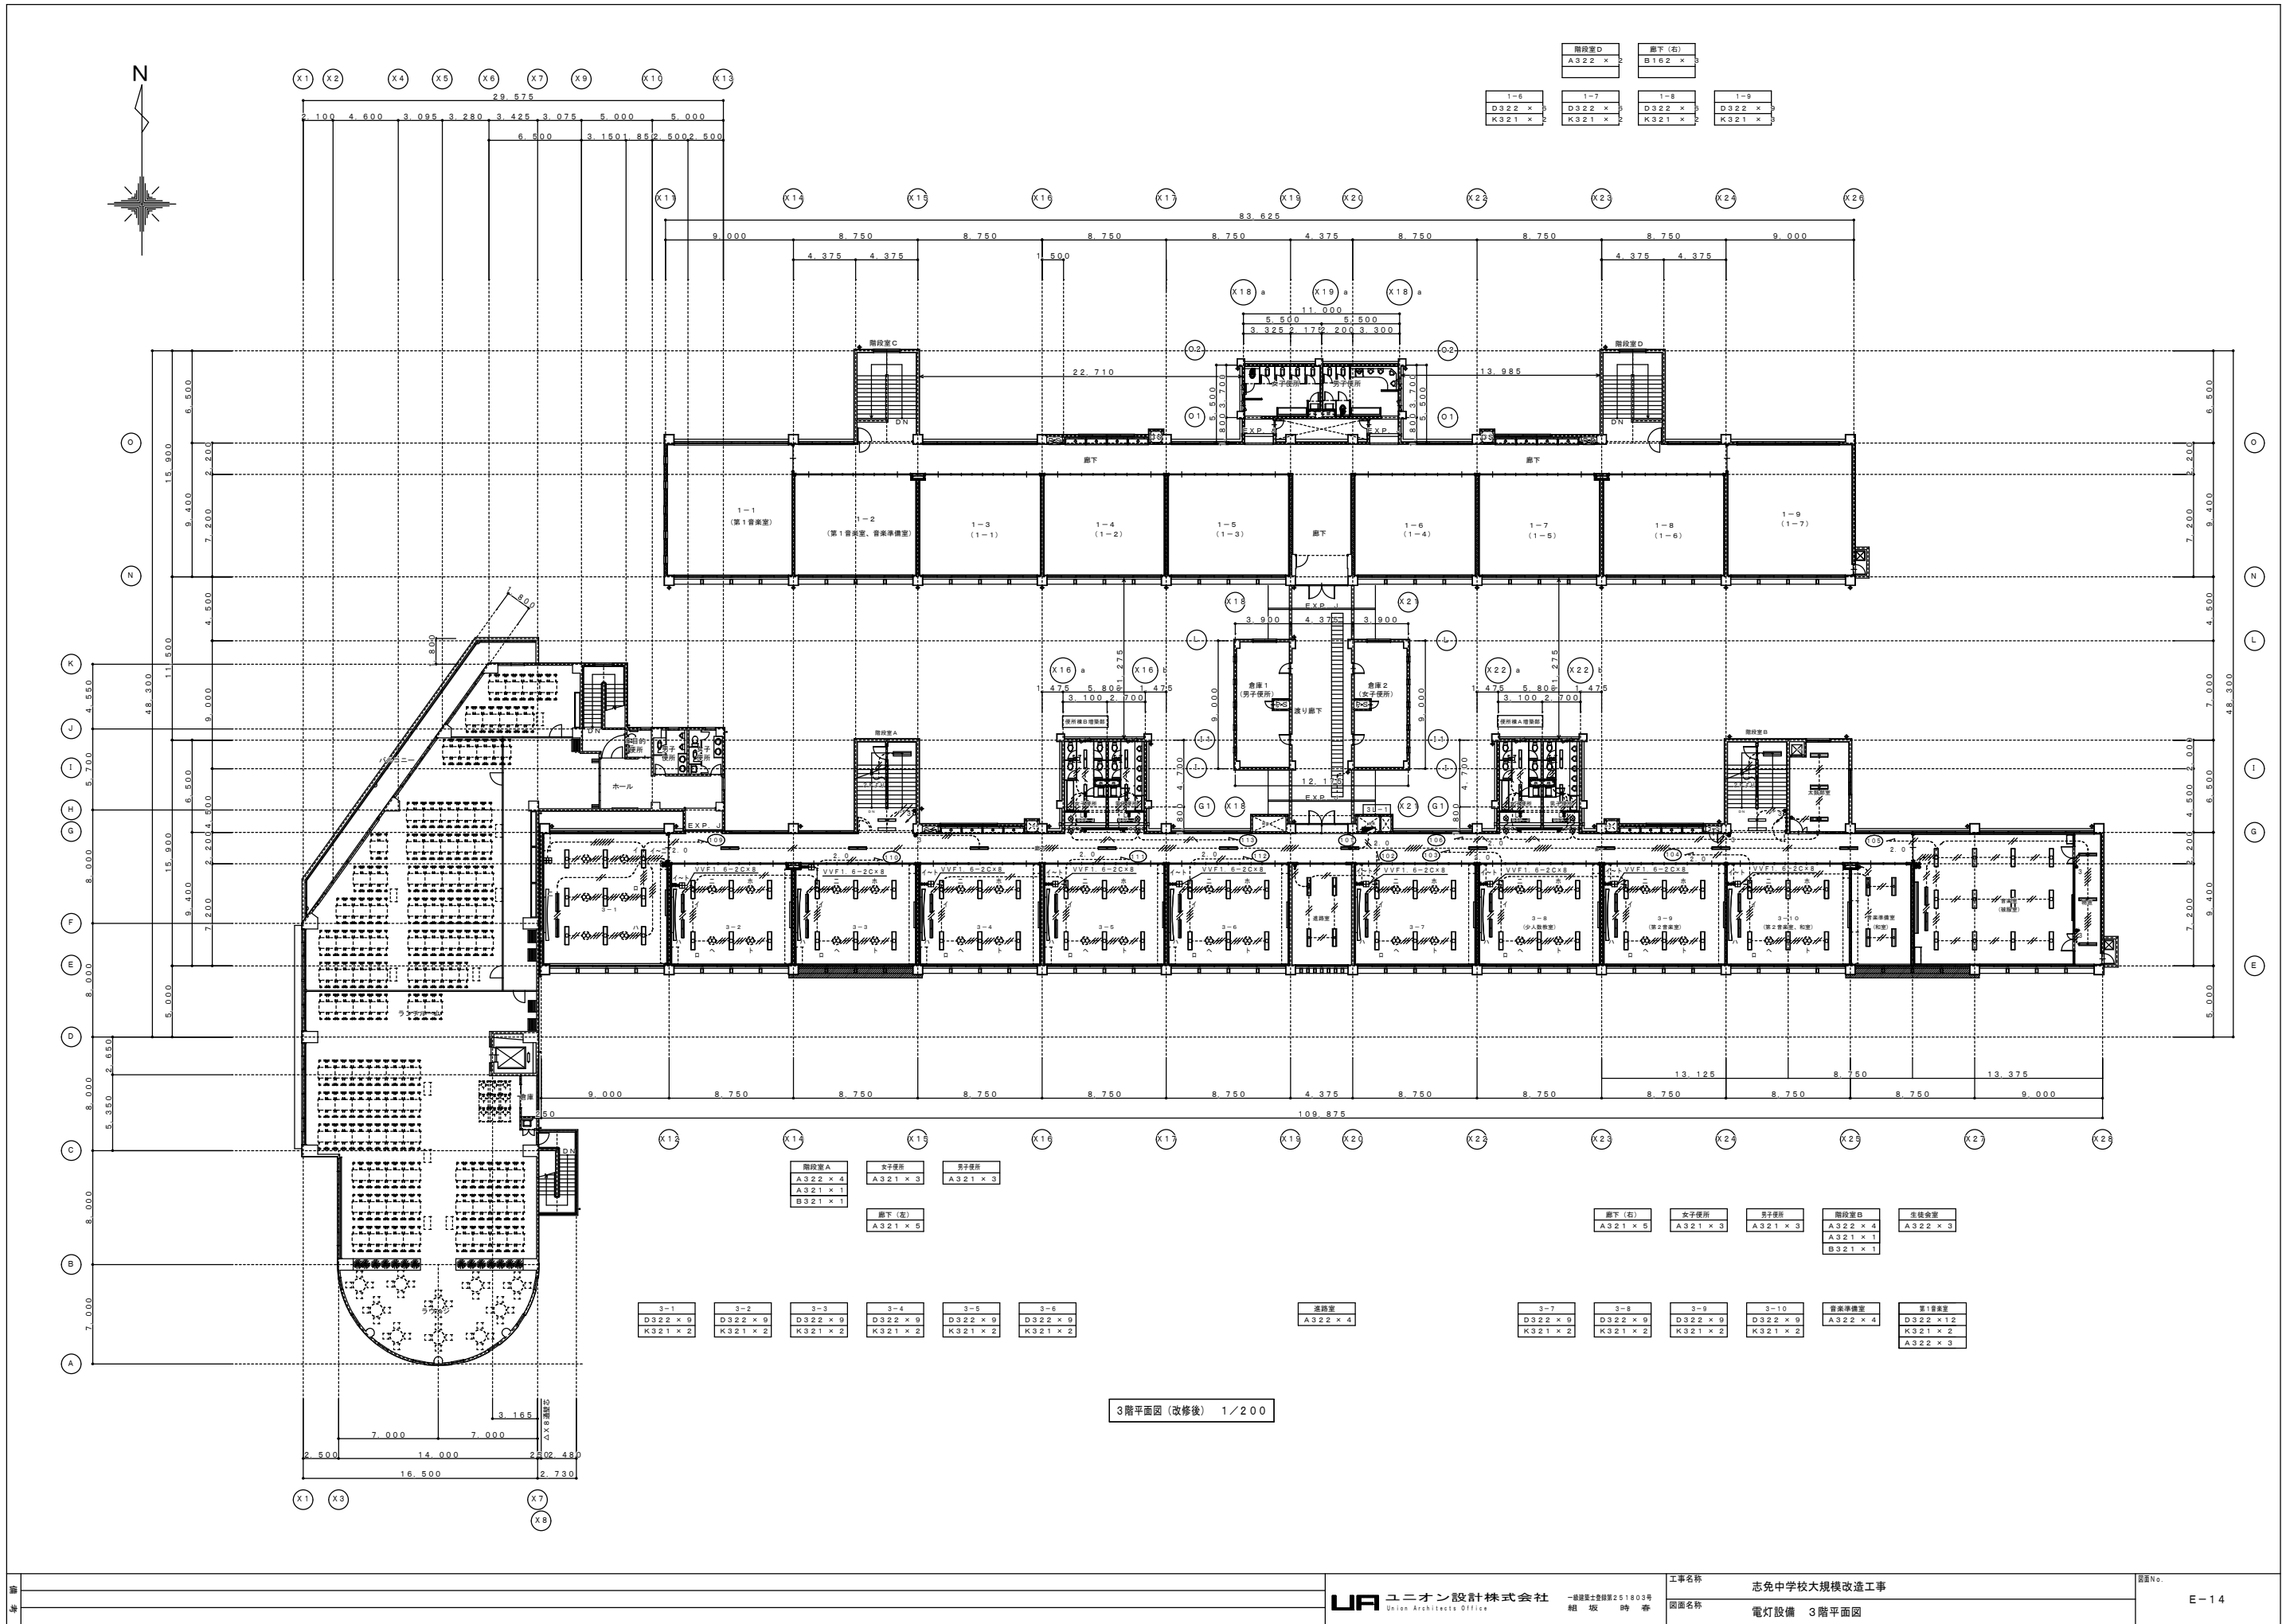

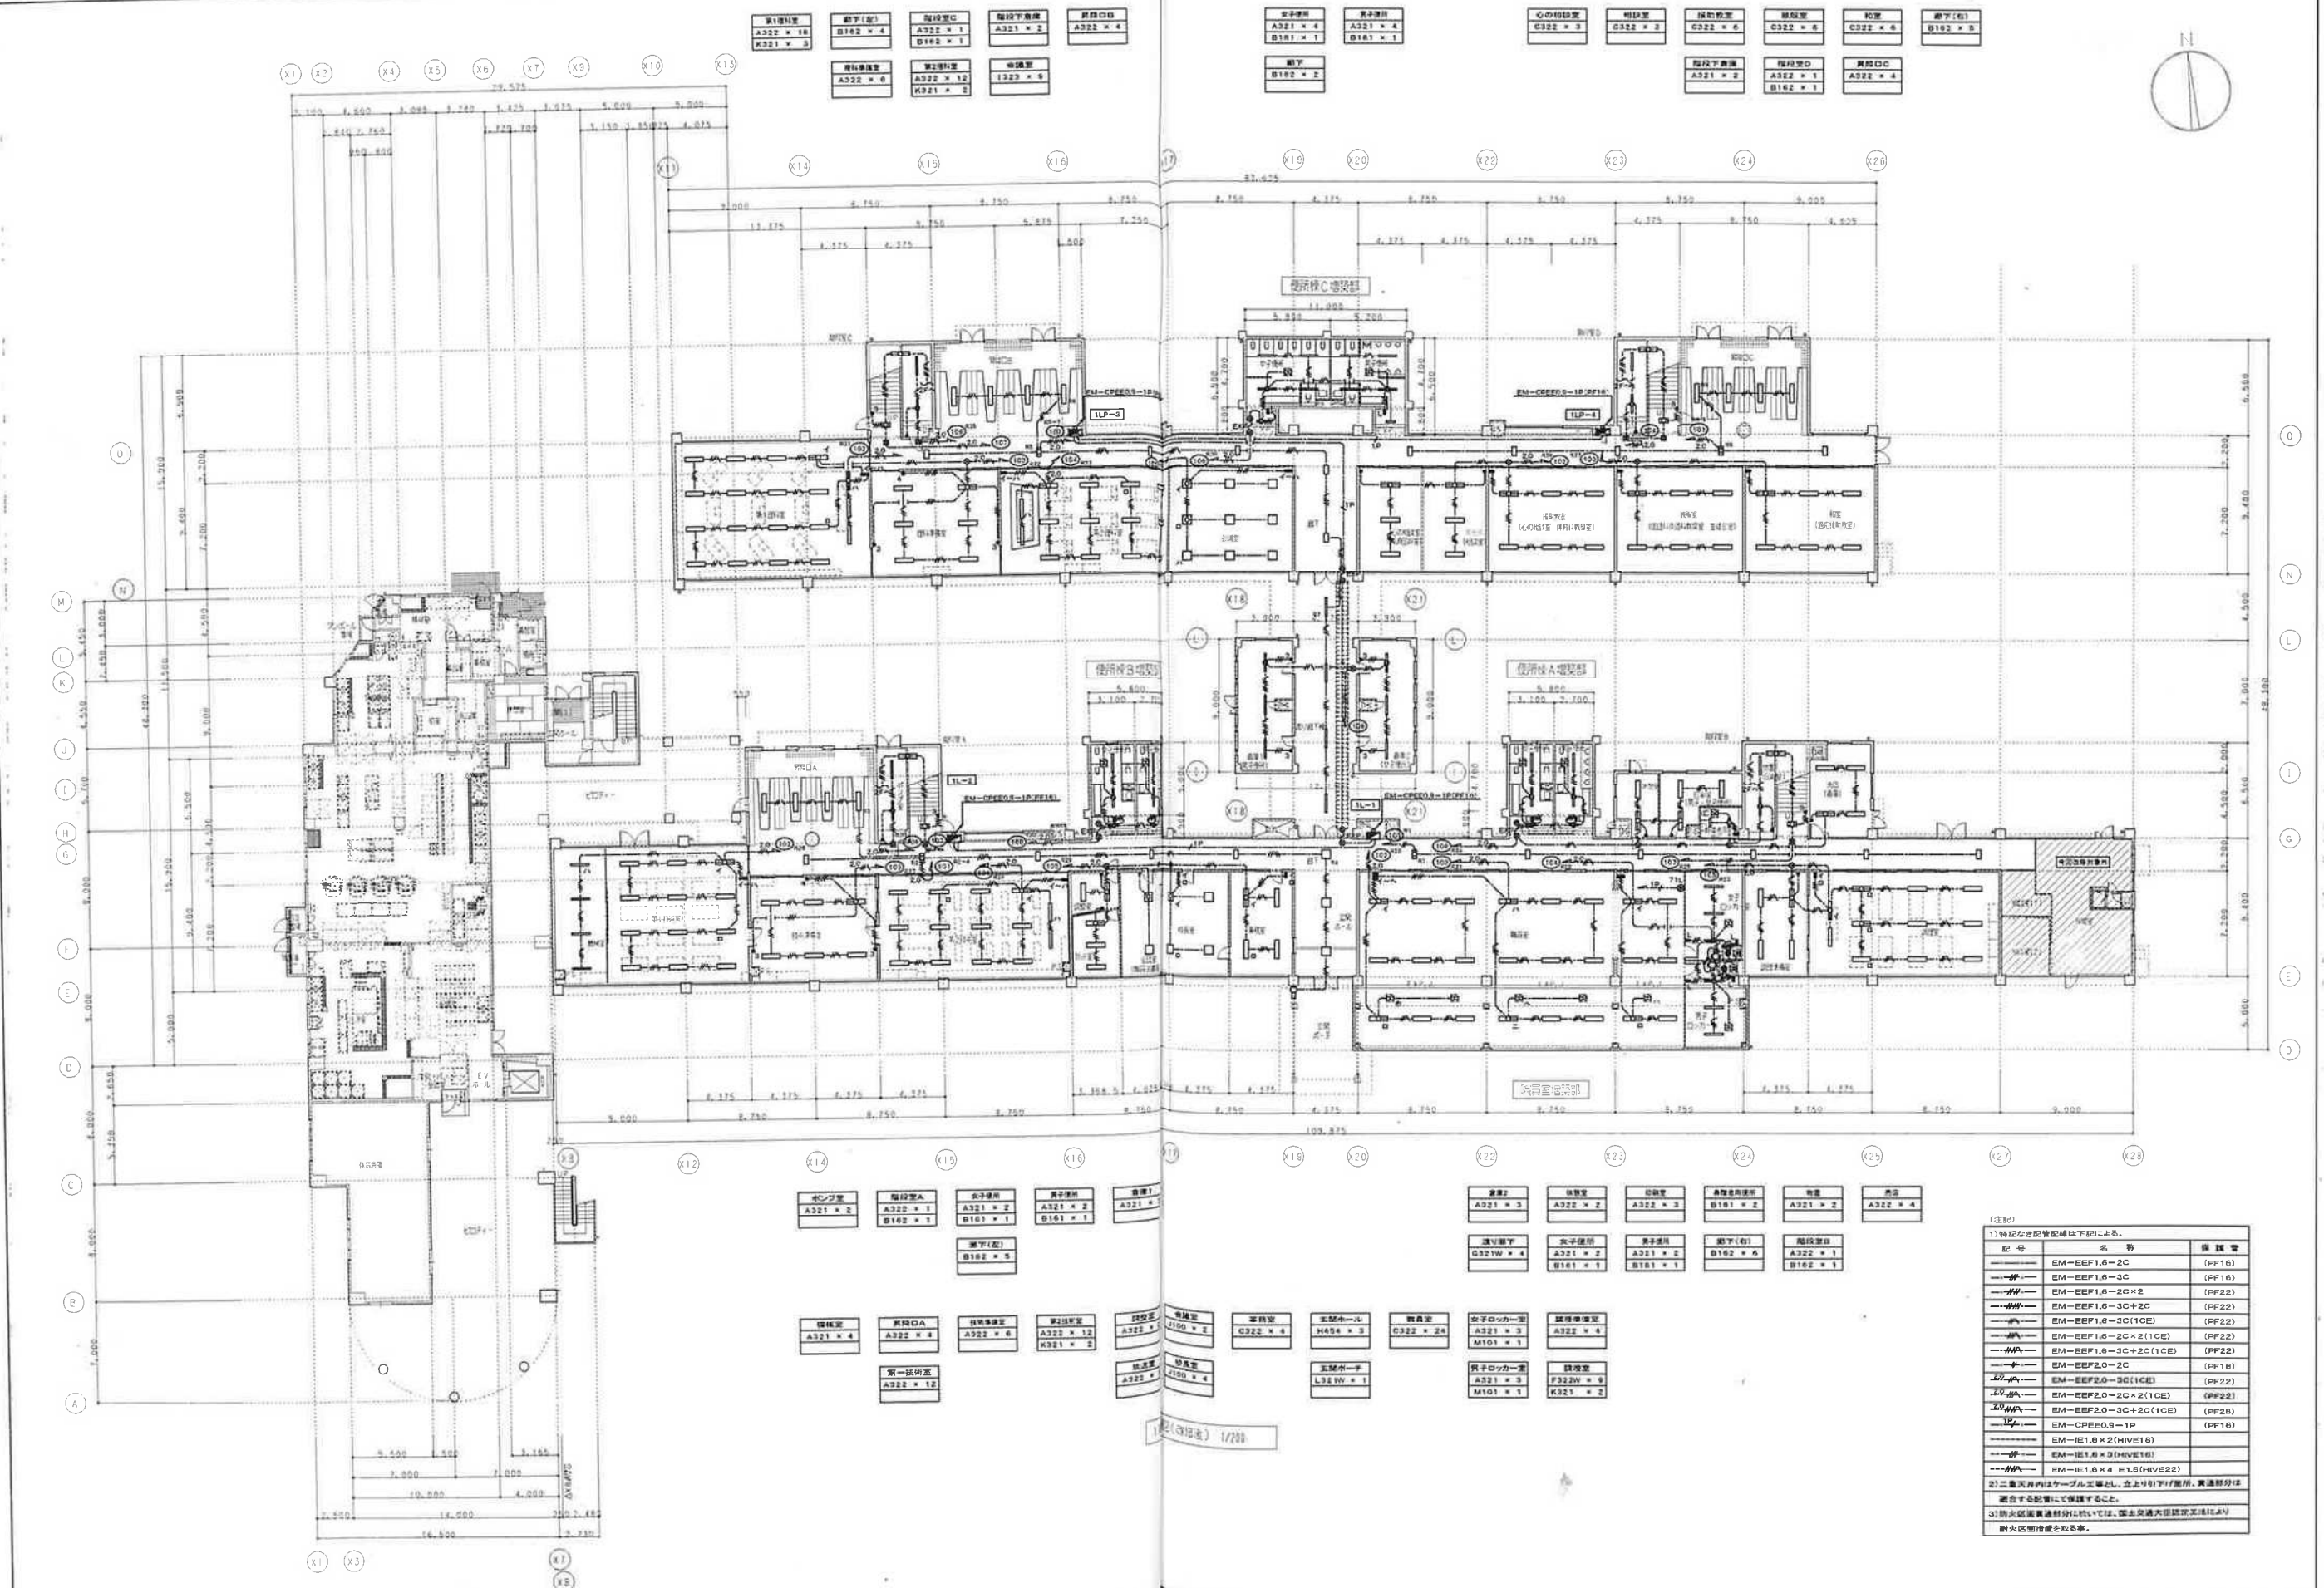



1) 特別な記号記号は下記による。


| 記号 | 名称 | 備 考 |
|-------------------------|----|--------|
| EM-EFF1.6-2C | | (PF16) |
| EM-EFF1.6-3C | | (PF16) |
| EM-EFF1.6-2C×2 | | (PF22) |
| EM-EFF1.6-3C×2C | | (PF22) |
| EM-EFF1.6-3C(1CE) | | (PF22) |
| EM-EFF1.6-2C×2(1CE) | | (PF22) |
| EM-EFF1.6-3C×2C(1CE) | | (PF22) |
| EM-EFF2.0-2C | | (PF18) |
| EM-EFF2.0-2C(1CE) | | (PF22) |
| EM-EFF2.0-2C×2(1CE) | | (PF22) |
| EM-EFF2.0-3C×2C(1CE) | | (PF22) |
| EM-CPEE0.9-1P | | (PF16) |
| EM-IE1.6×2(HIVE18) | | |
| EM-IE1.6×3(HIVE18) | | |
| EM-IE1.6×4 E1.6(HIVE22) | | |



2) 2重天井内はケーブル工事とし、立上り引下げ箇所、異通部分は適合する配置にて保護すること。

3) 防火区画境界線は防火区画境界線に準拠し、防火区画境界線に準拠すること。

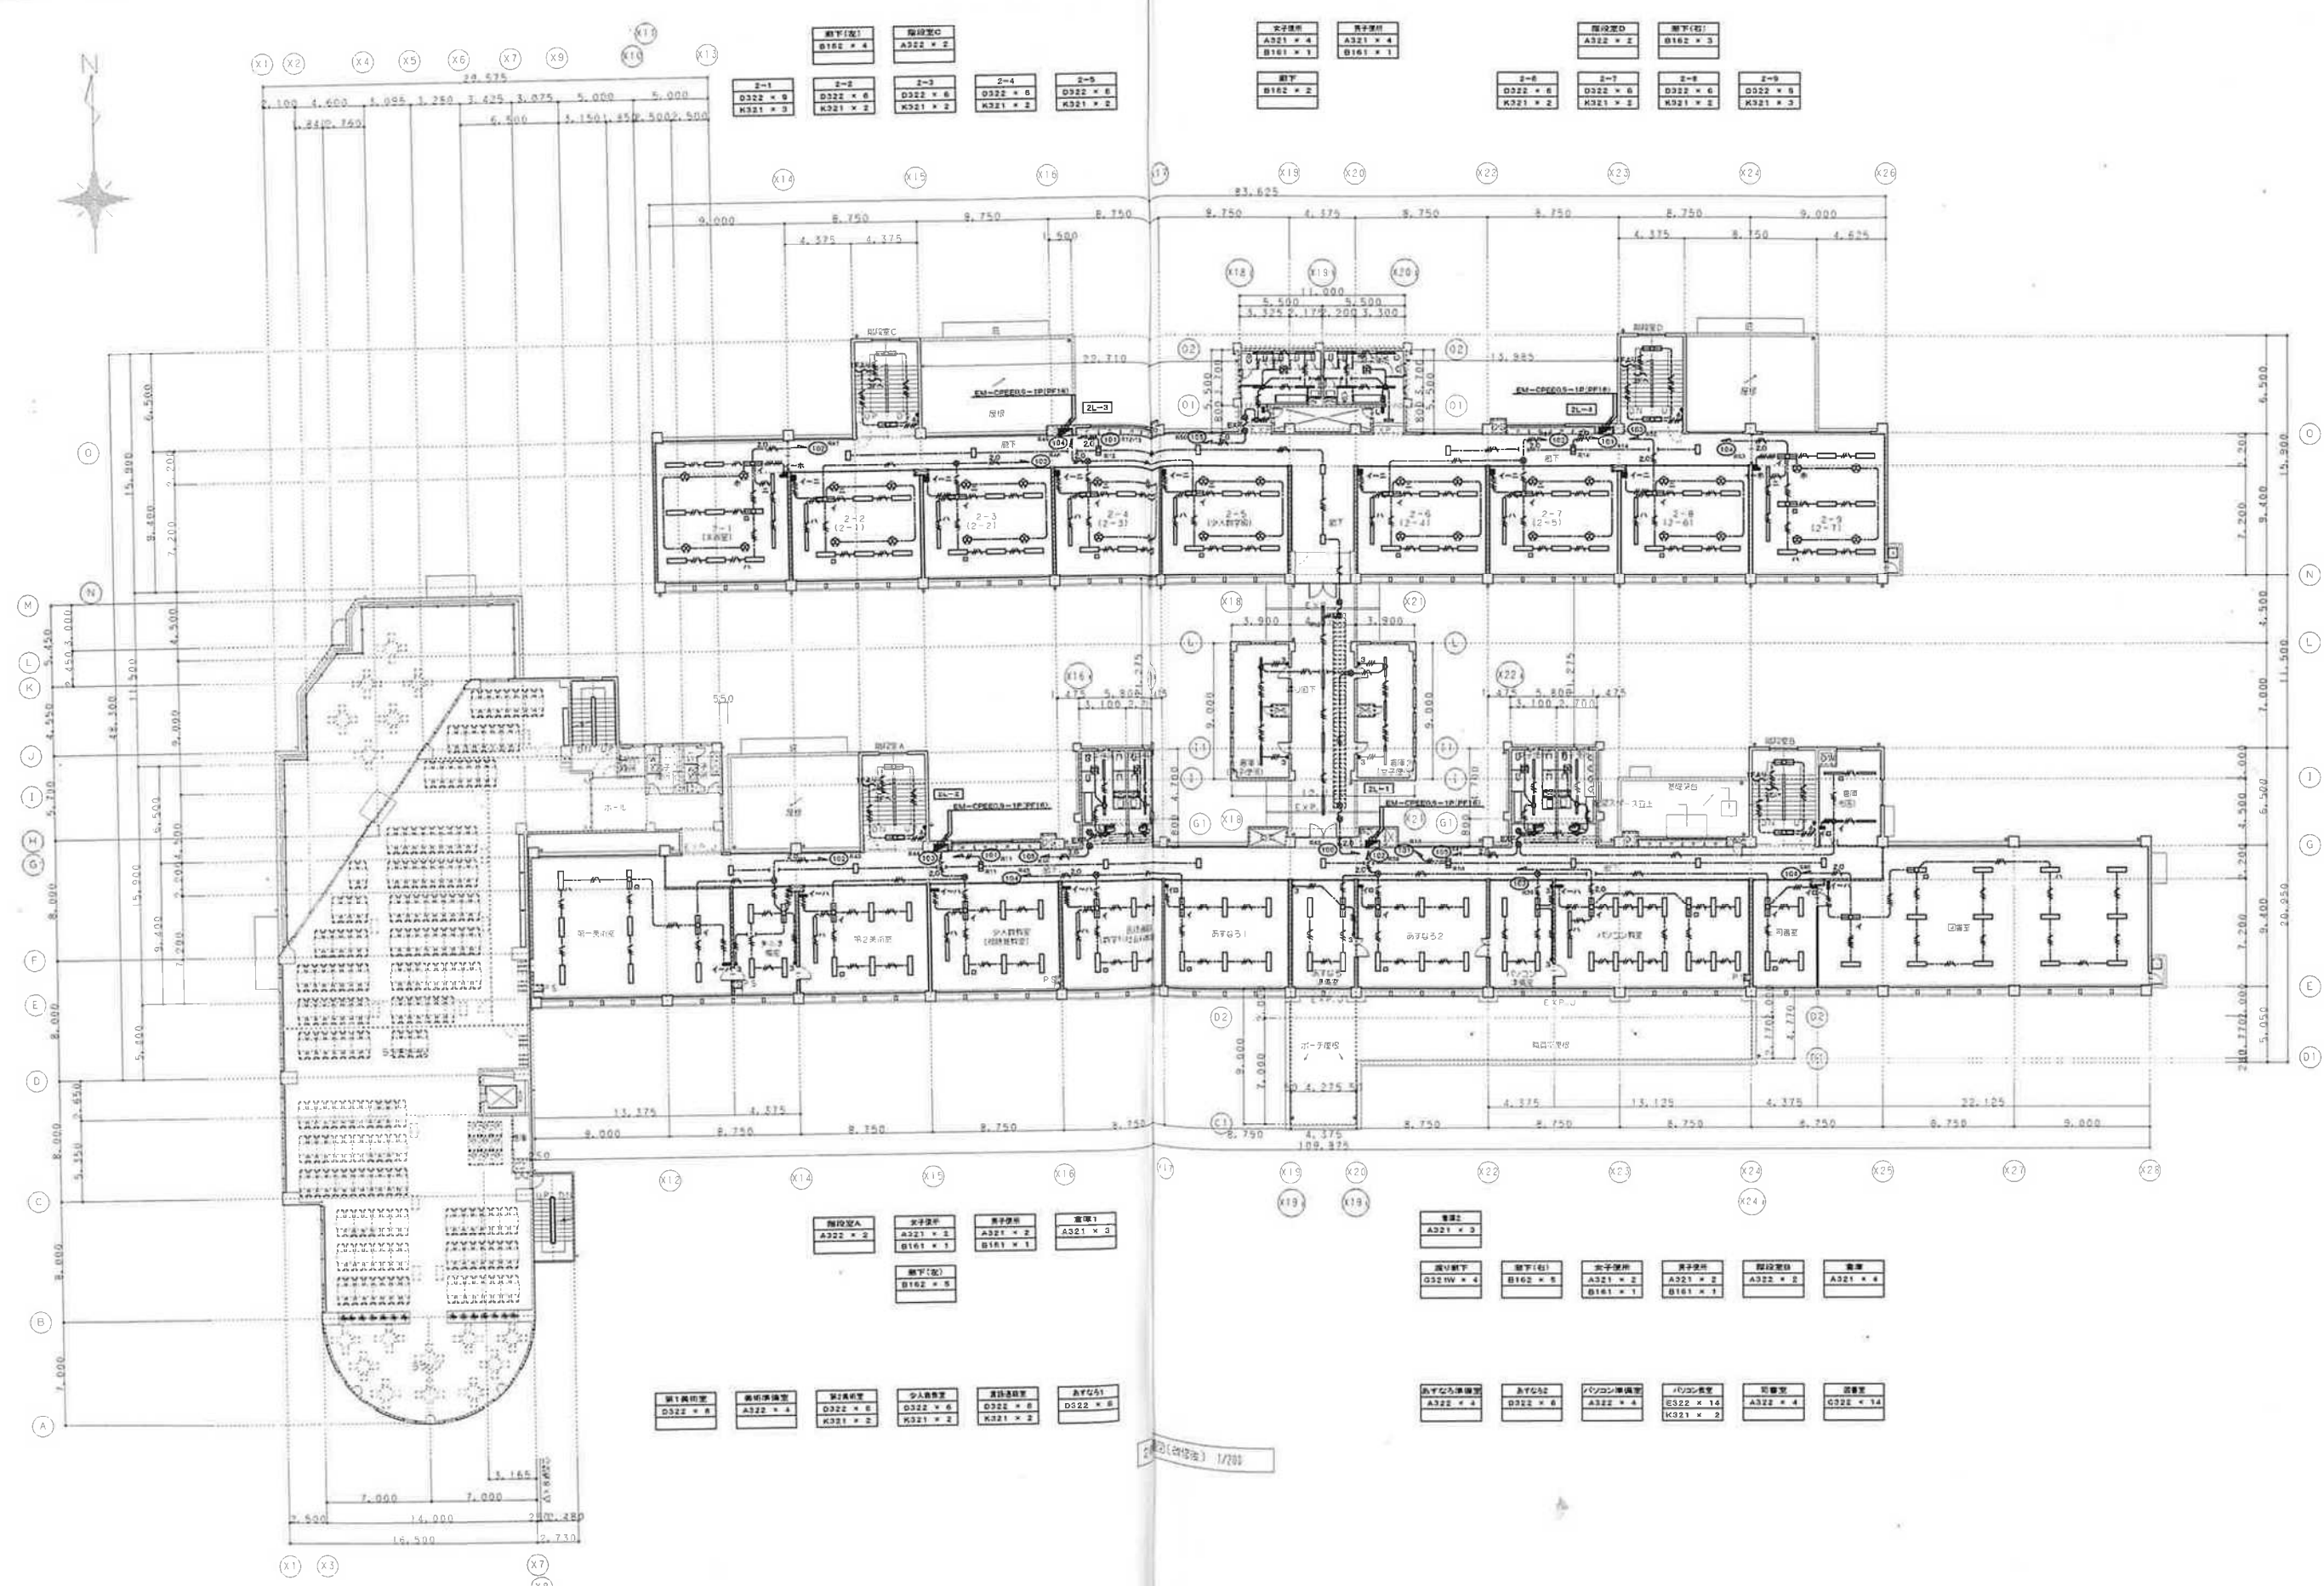



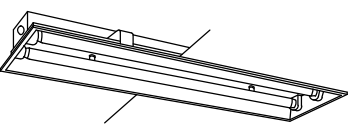
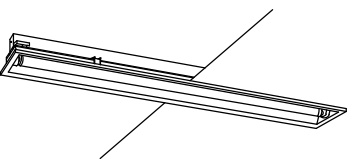




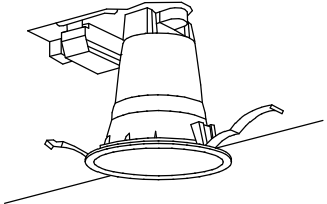







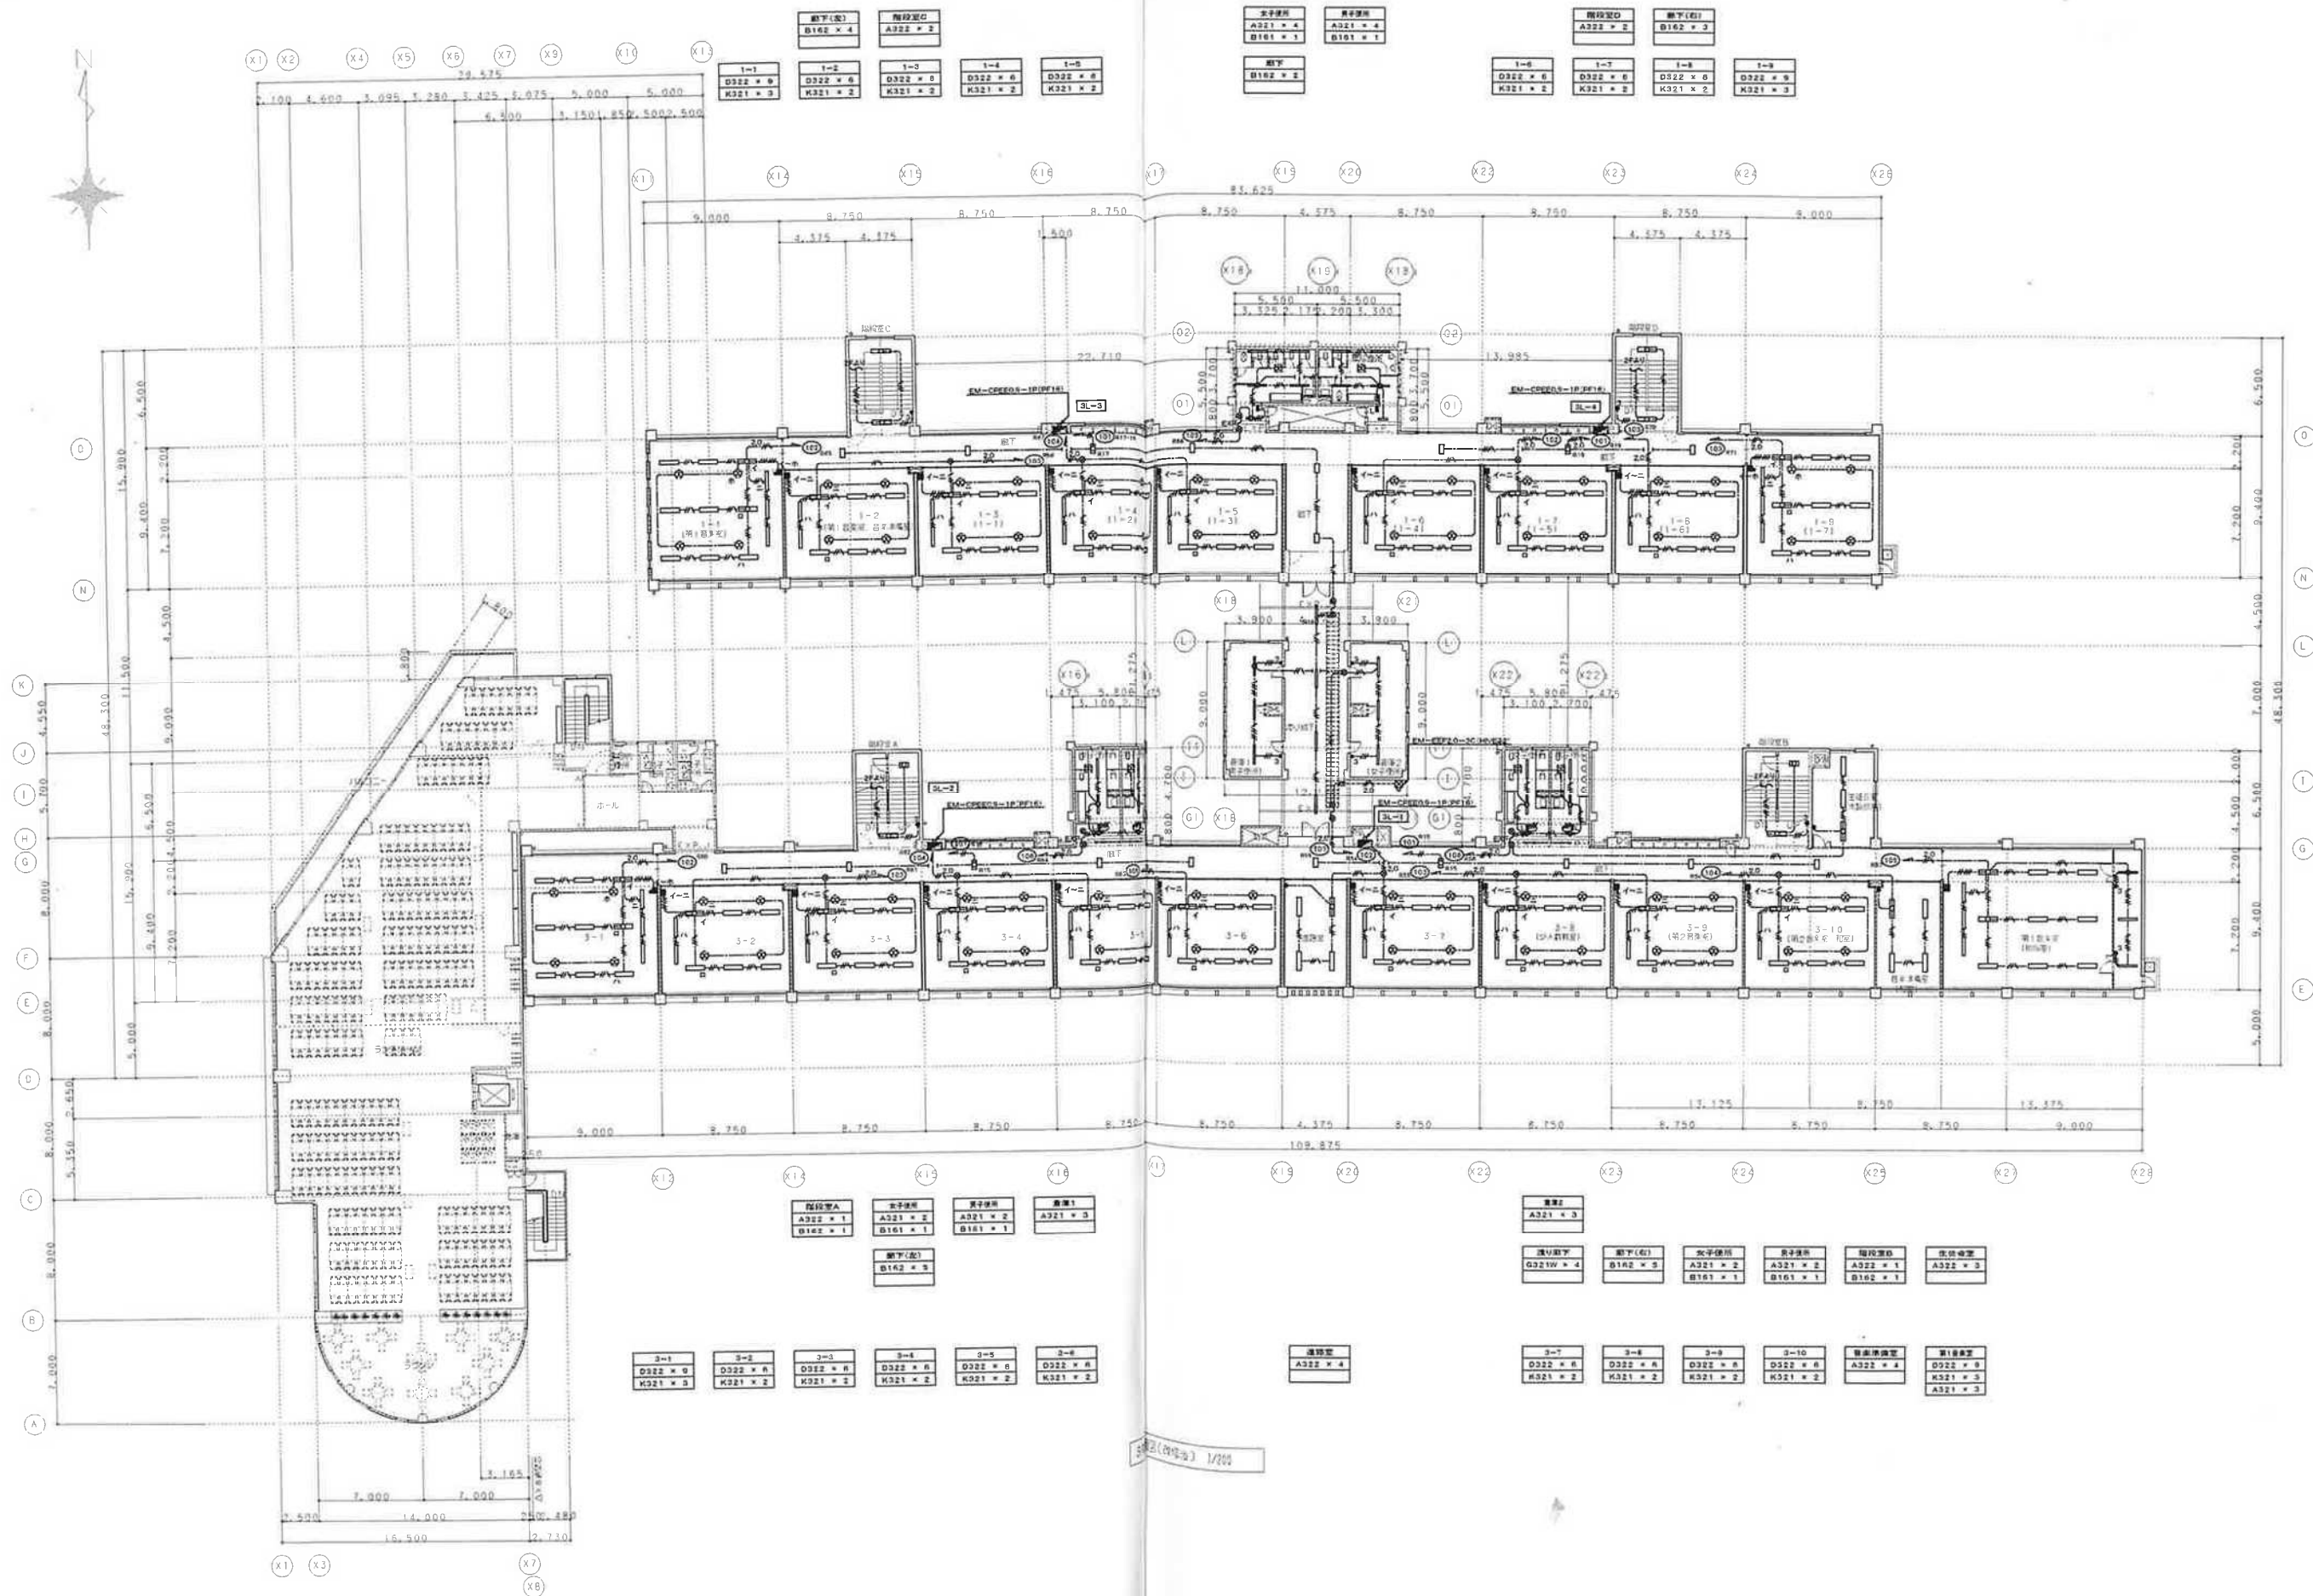


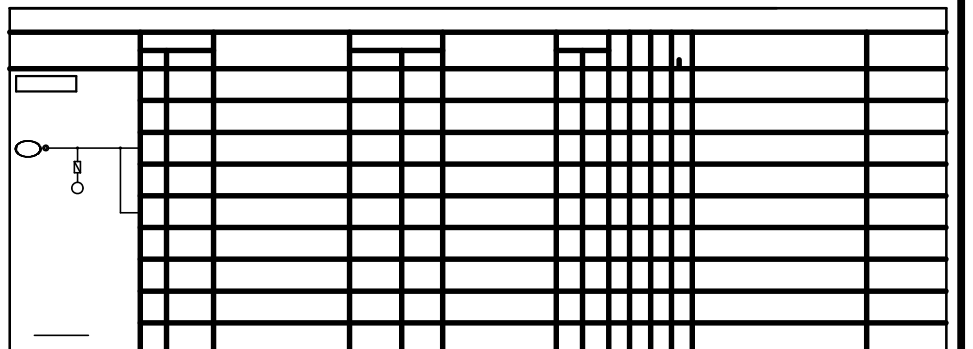


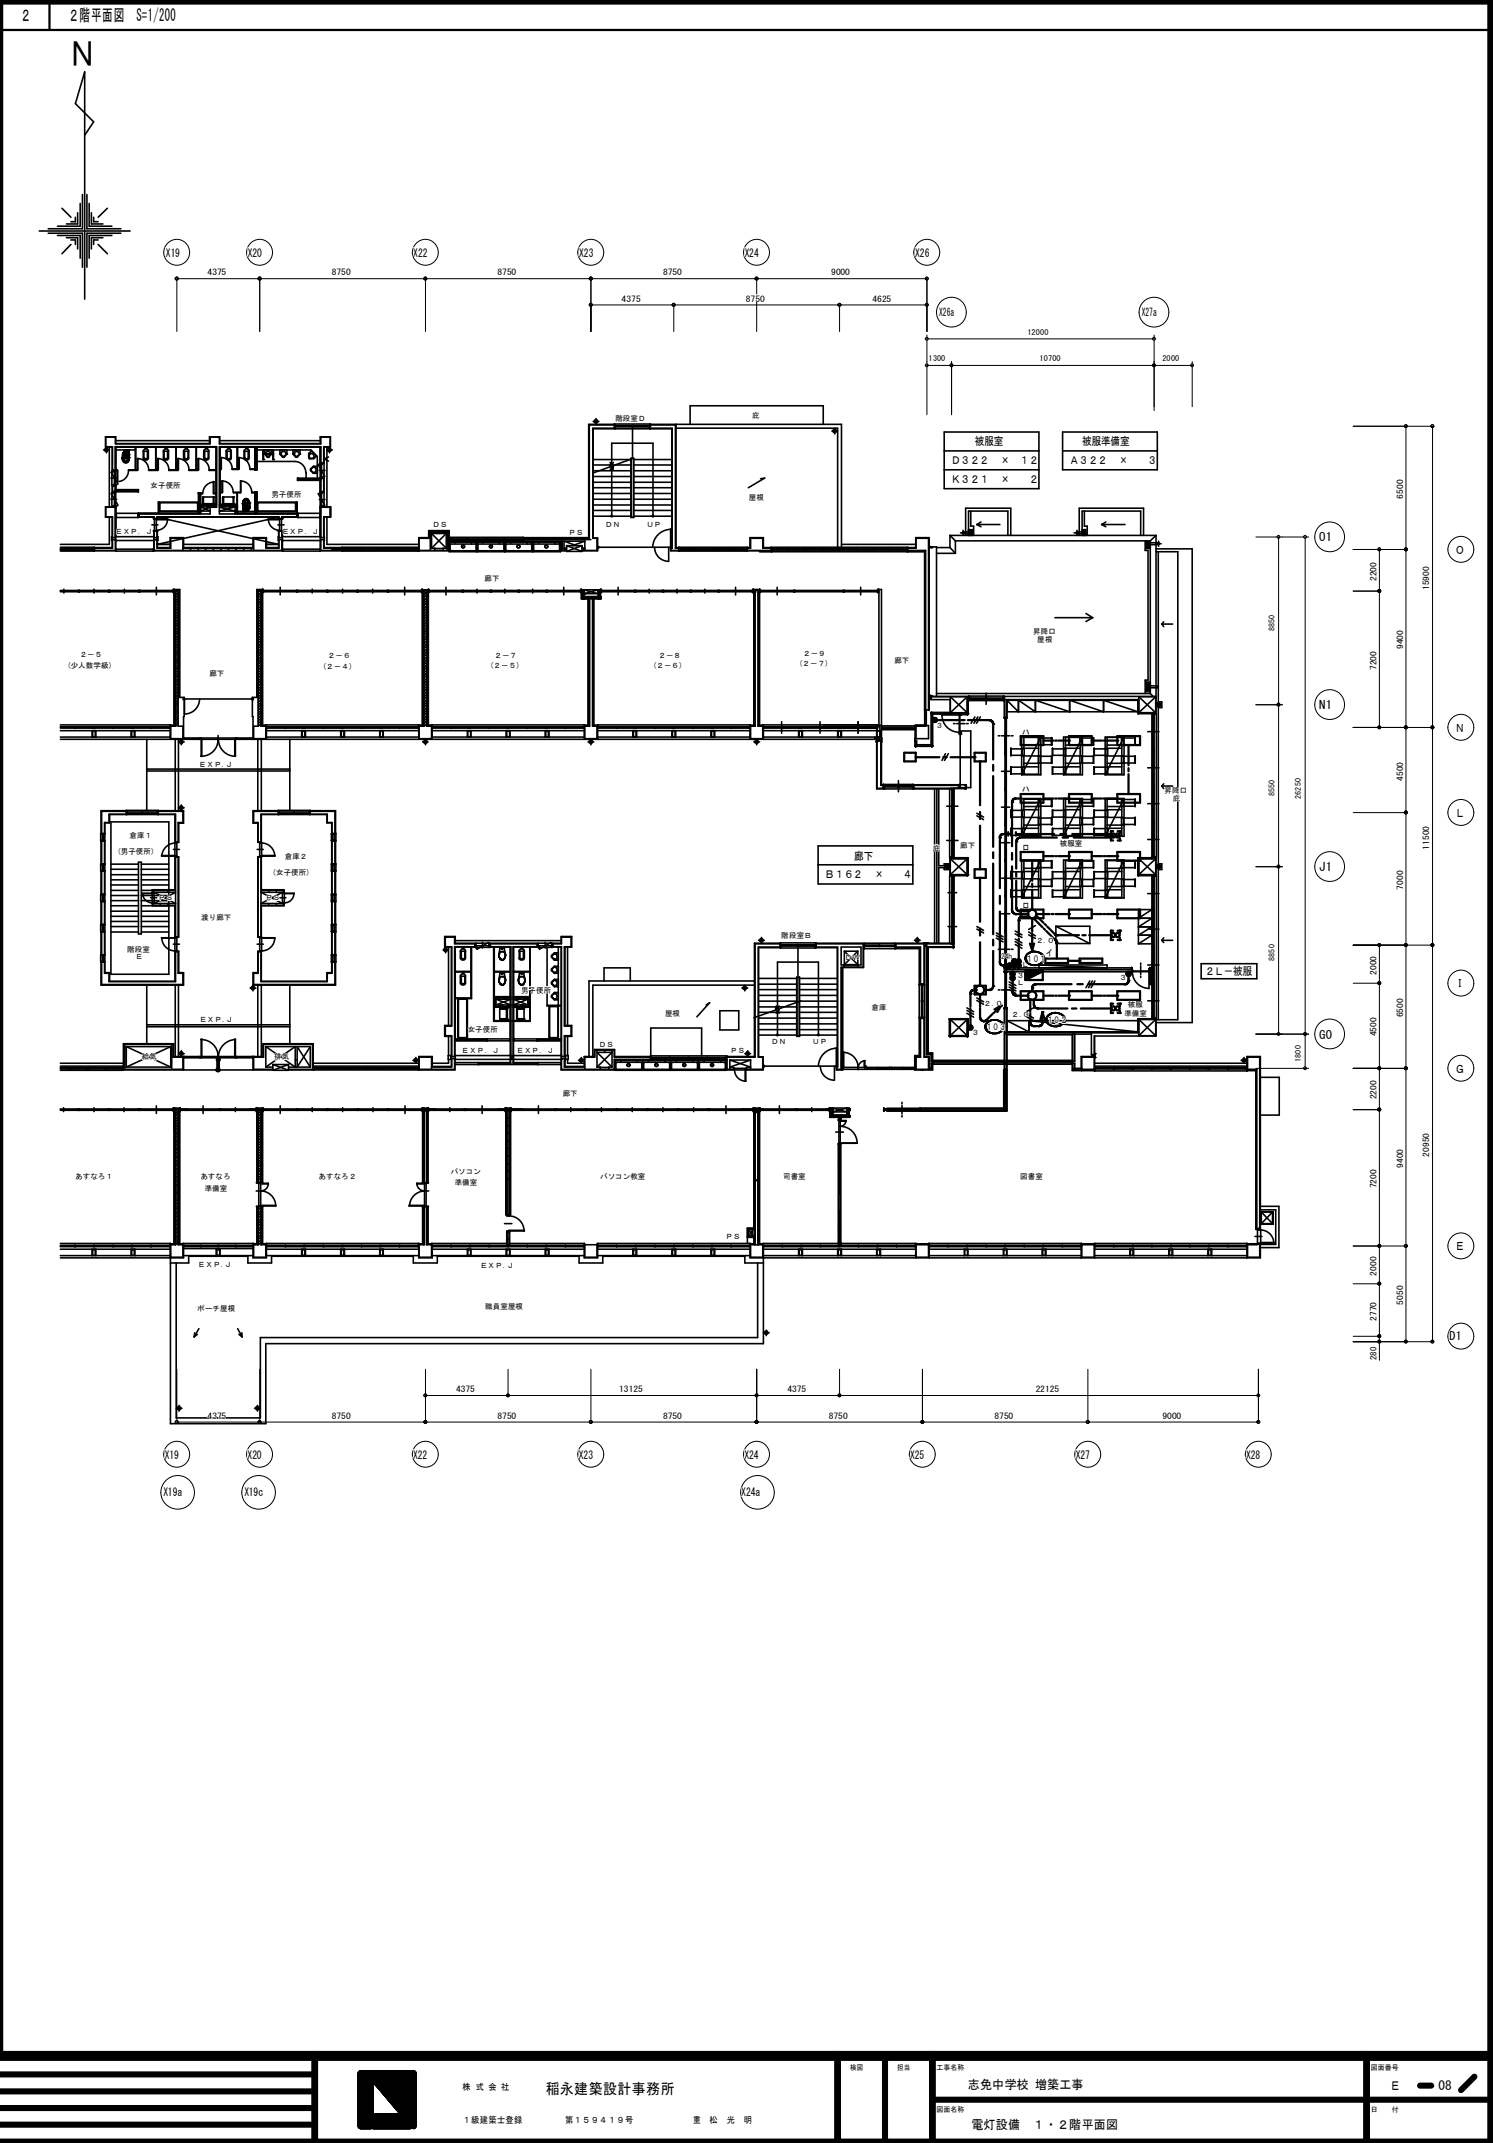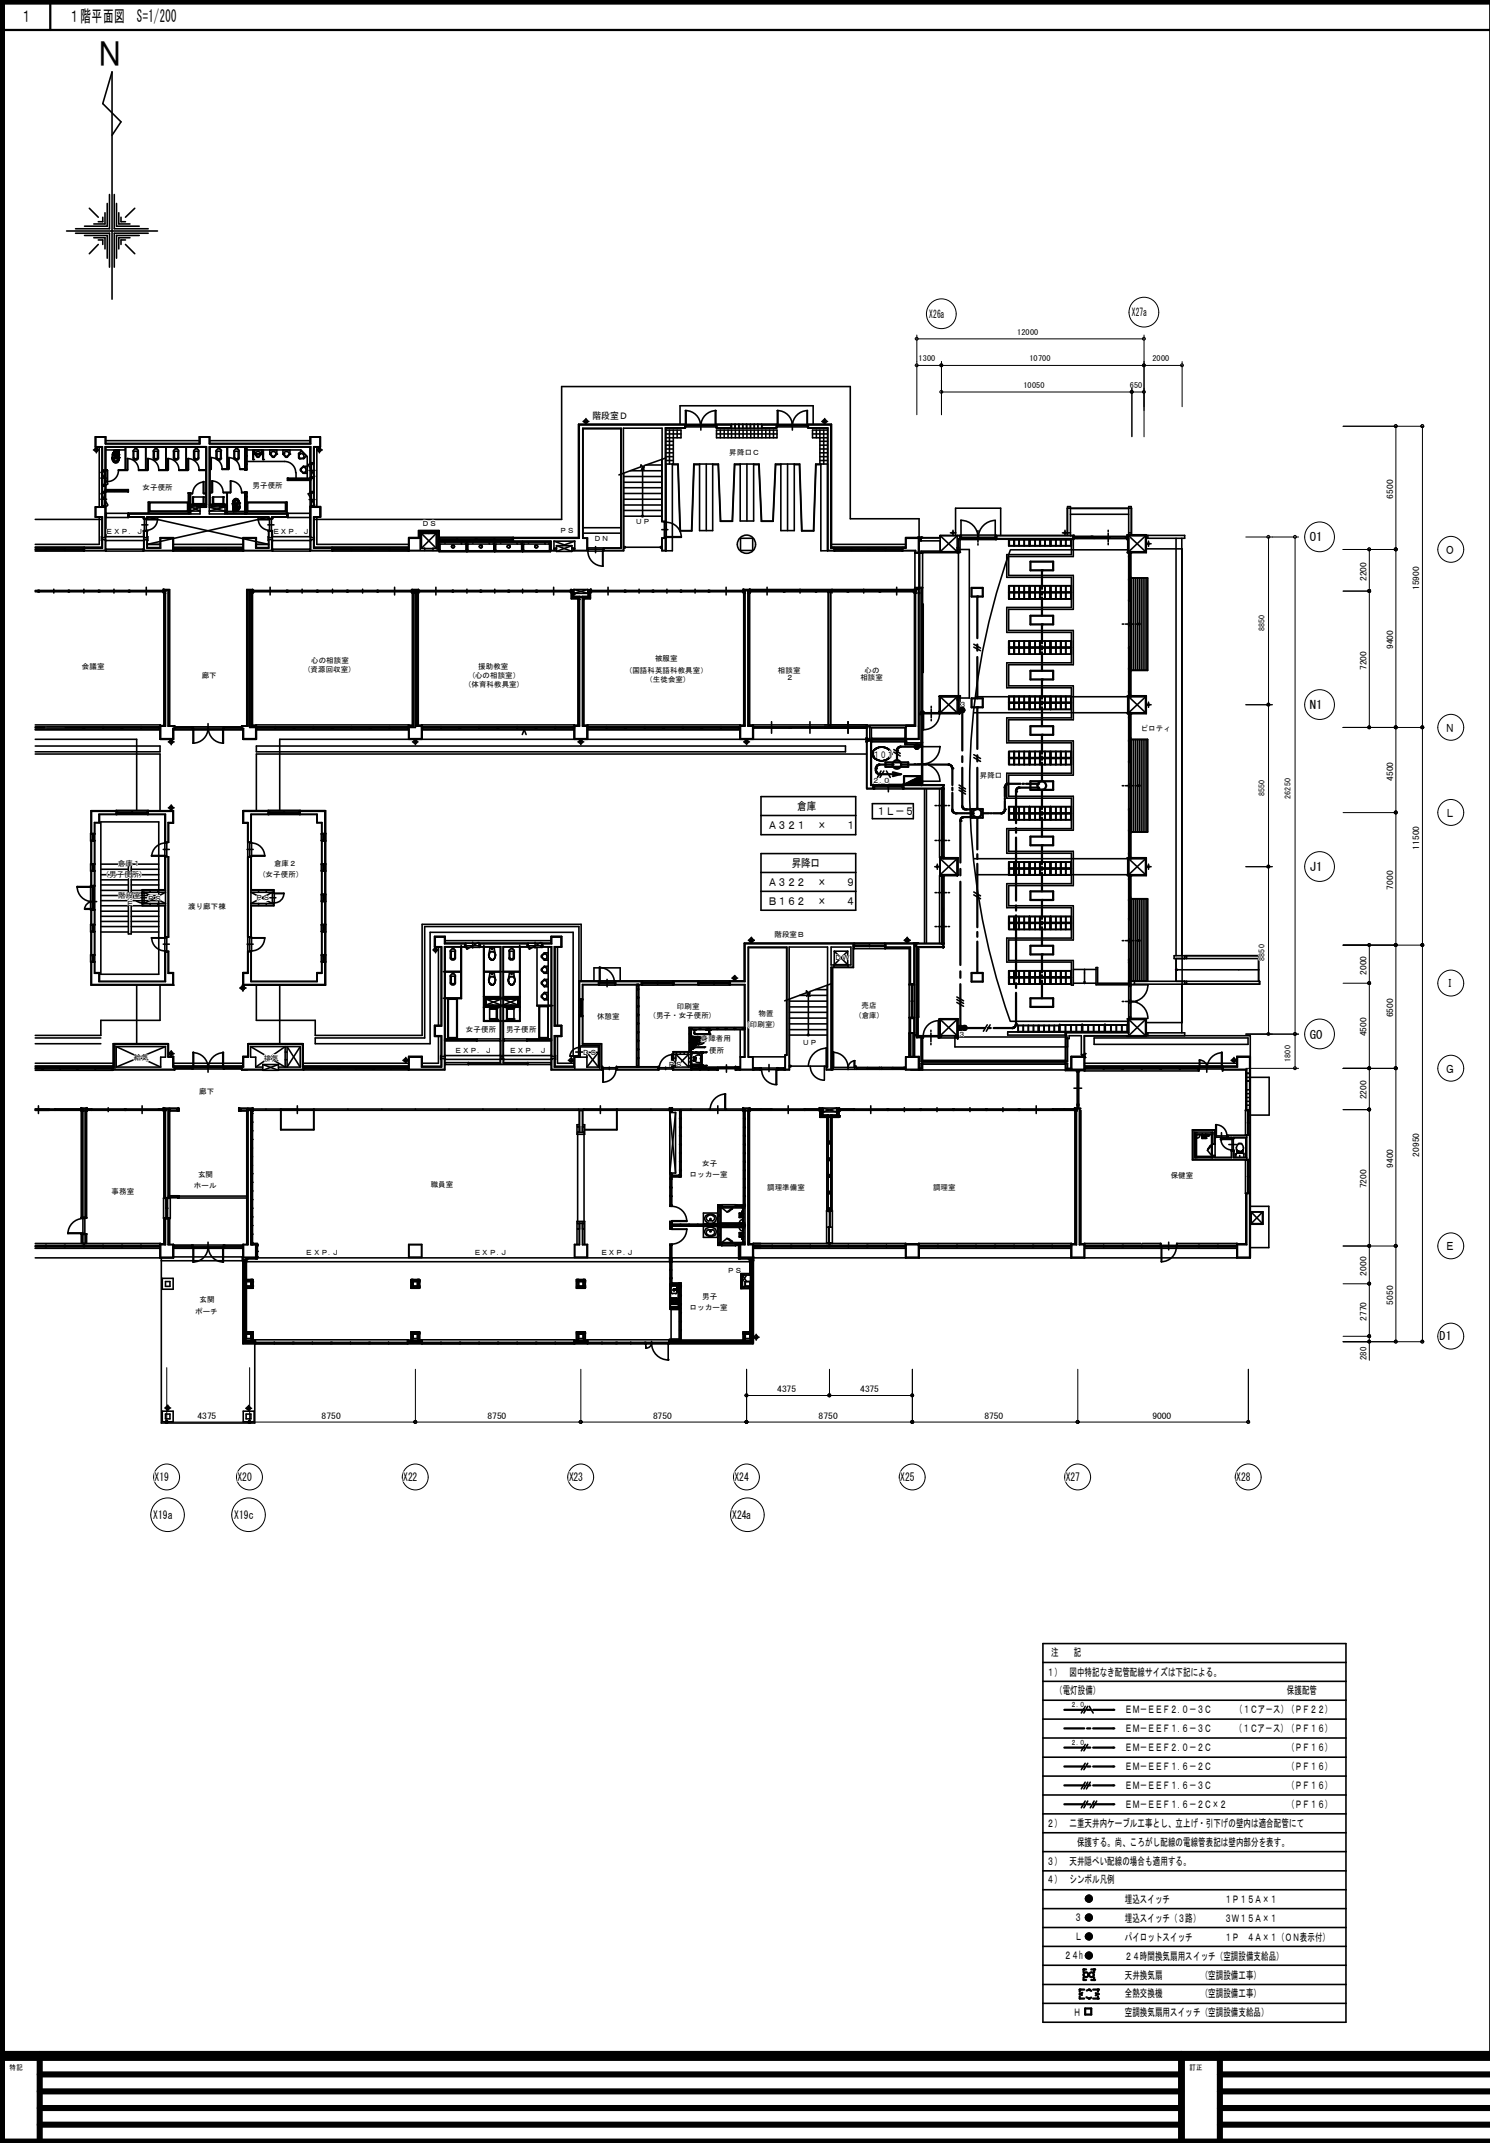



照明器具姿図
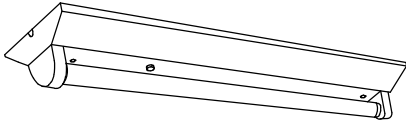
| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------|---|----------------|---|----------------|---|------------------|
| A | FHF32×2直付防湿クリーンフーズ | B | FHF32×1細断面 | C | FHF32×2下面開放タイプ | D | FHF32×1下面開放タイプ | E | FL20×2埋込下面開放 |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| JSF42576 同等品 | | JSF41808 同等品 | | 埋込F327PN 同等品 | | 埋込F317PN 同等品 | | FA22700GH 同等品 | |
| F | FL20×1埋込下面開放 | G | FHF32×1埋込下面開放防水 | H | FL20×5シーリング | J | FML36W×2 | L | FHF32×2埋込マルコン15 |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| FA21700GH 同等品 | | FSW41701PH 同等品 | | HA1065HT 同等品 | | NF32160 同等品 | | FSA42716PN2 同等品 | |
| M | FHT16×1DL | N | FL10×1直付型 | O | FL20×1ブラケット | R | FL20×1ウォールライト | S | IL60×1シーリング防湿防雨型 |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| NFT11757 同等品 | | HW1029 同等品 | | HW2620 同等品 | | FA21827 同等品 | | LW56136T 同等品 | |
| T | GL6×1殺菌灯パイプ吊防湿型 | U | FHF32W×2 | V | FHF32W×1 | W | FL20W×1 | | |
|  | |  | |  | |  | | | |
| FW01999 同等品 | | FSA42005PN 同等品 | | FSA41048PN 同等品 | | FA21038GH 同等品 | | | |

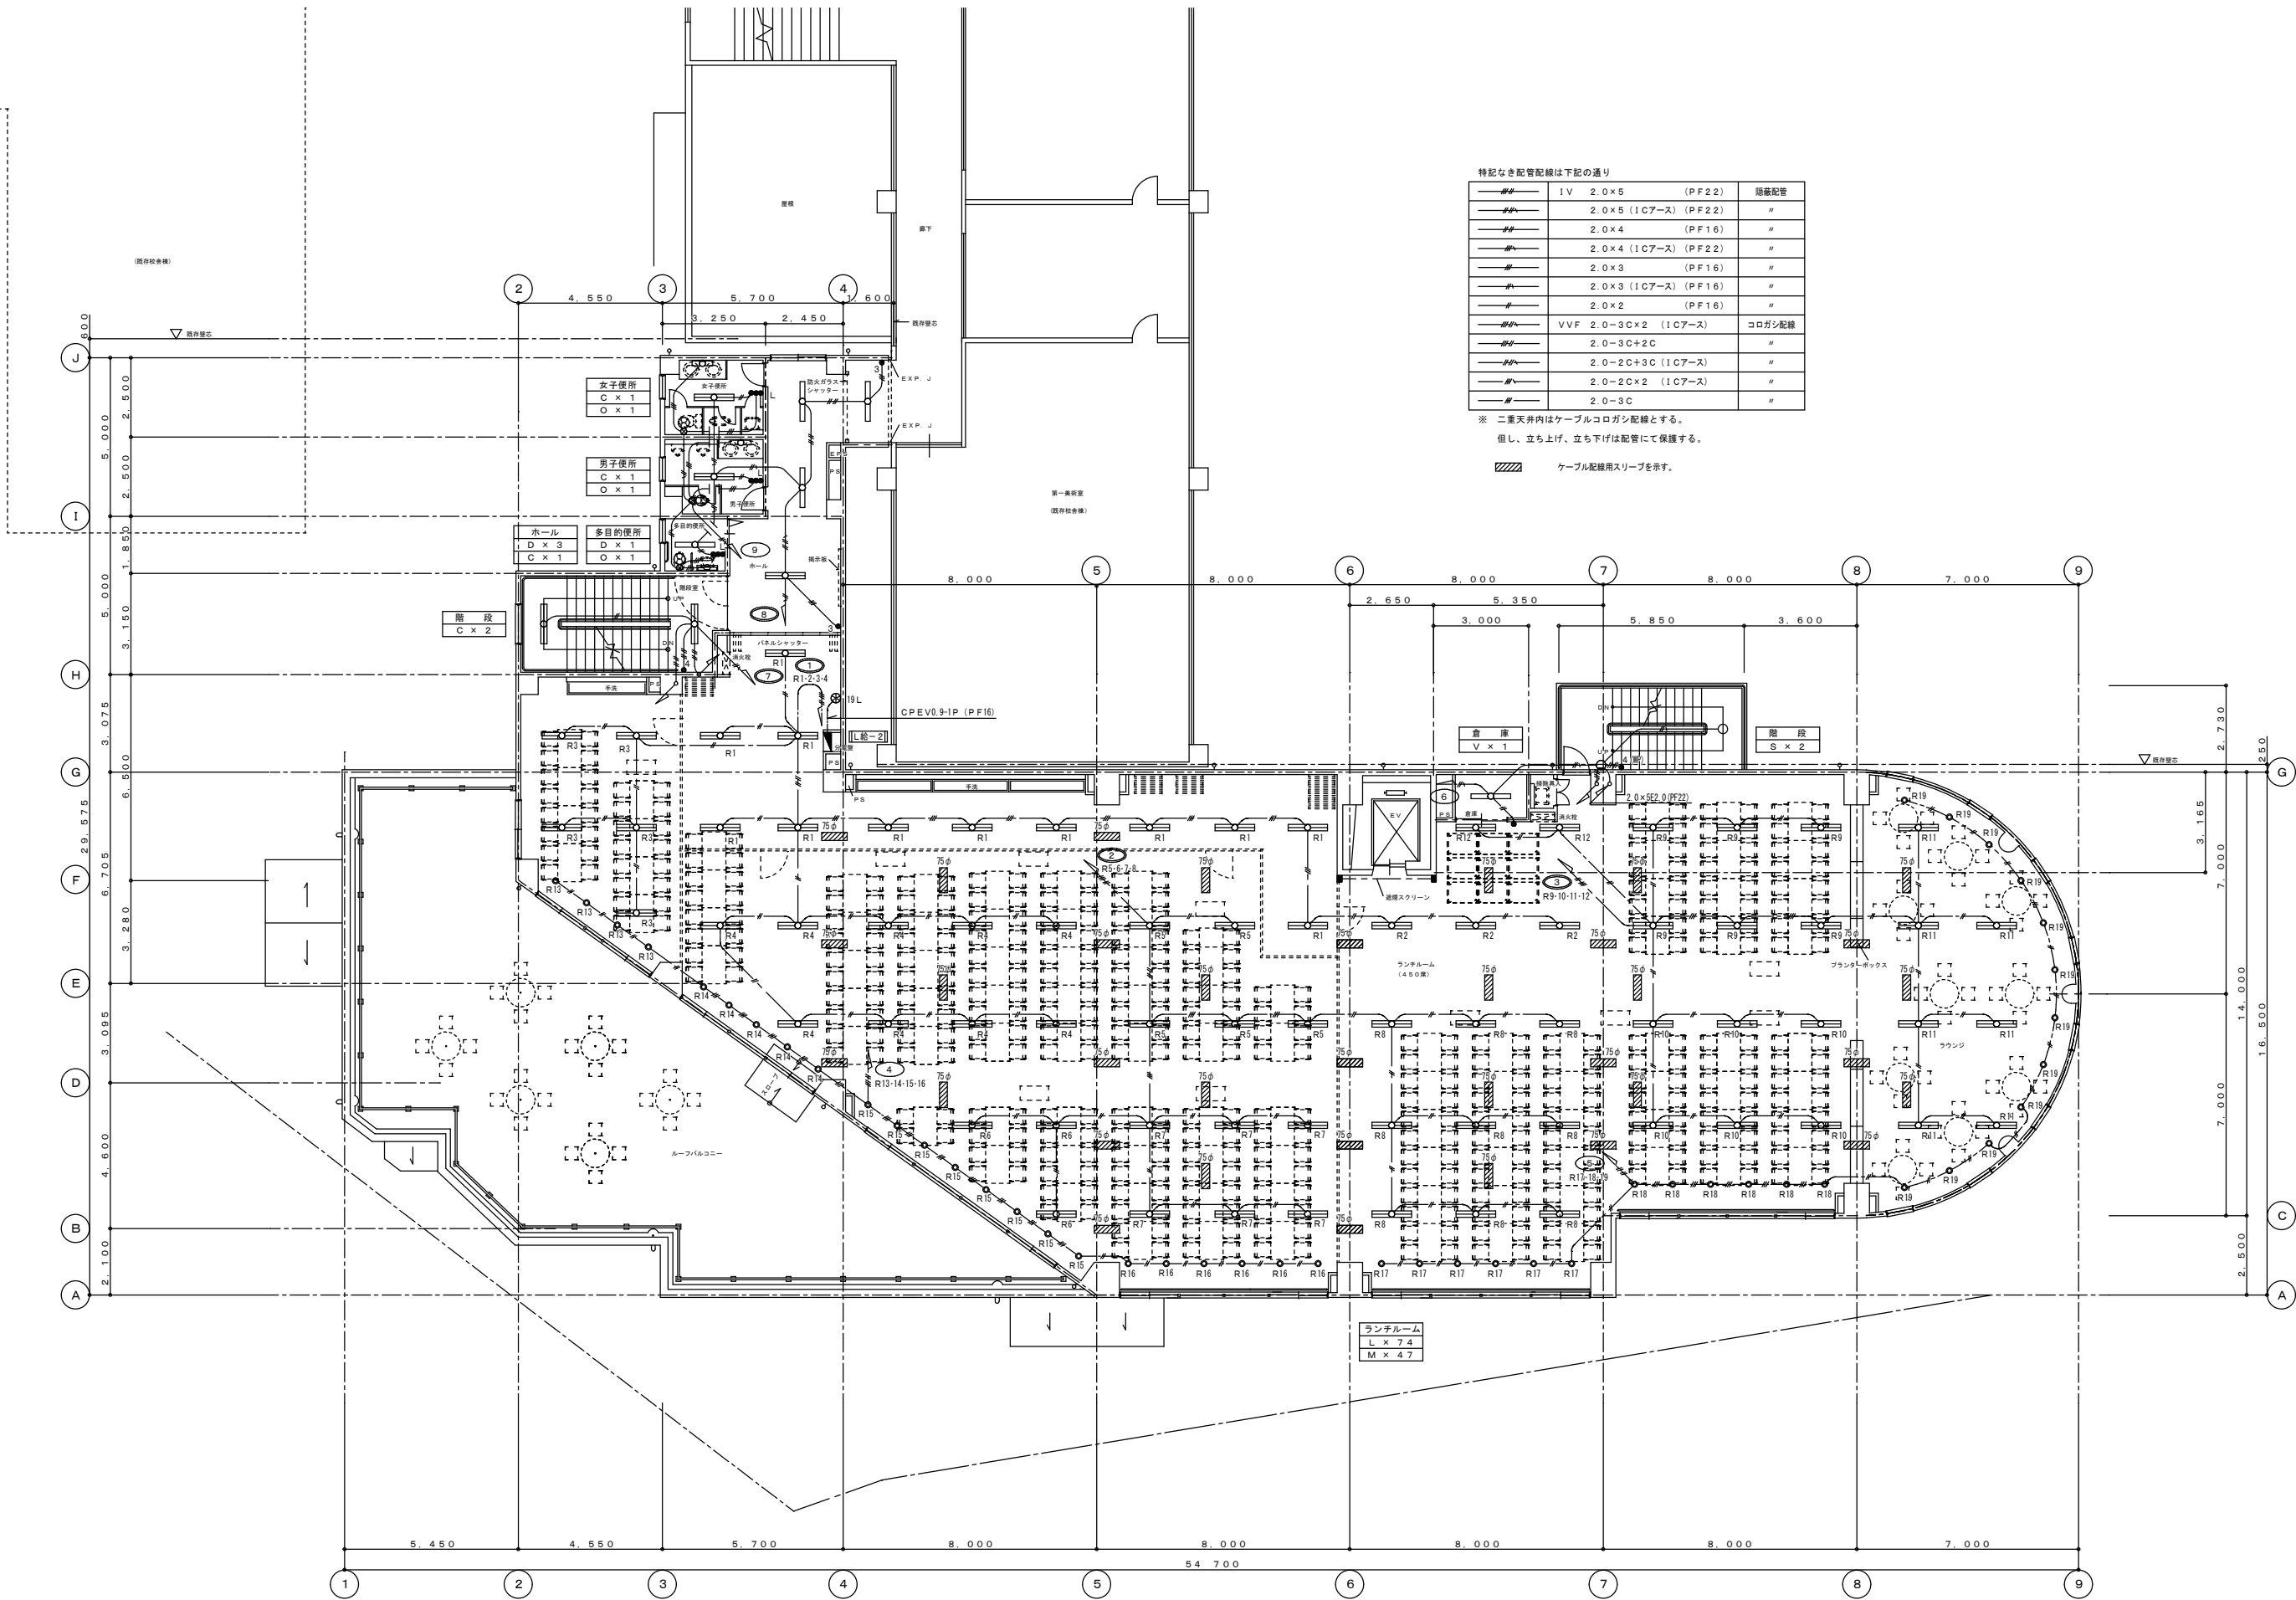


| | | | | |
|-------------------|------------------|--------|--------|--|
| 特記なき配管配線は下記の通り | | | | |
| 1V | 2.0×5 | (PF22) | 隠蔽配管 | |
| 2.0×5 (ICアース) | (PF22) | | | |
| 2.0×4 | (PF16) | | | |
| 2.0×4 (ICアース) | (PF22) | | | |
| 2.0×3 | (PF16) | | | |
| 2.0×3 (ICアース) | (PF16) | | | |
| 2.0×2 | (PF16) | | | |
| VVF | 2.0-3C×2 (ICアース) | | コログシ配線 | |
| 2.0-3C+2C | | | | |
| 2.0-2C+3C (ICアース) | | | | |
| 2.0-2C×2 (ICアース) | | | | |
| 2.0-3C | | | | |

※ 二重天井内はケーブルコログシ配線とする。
但し、立ち上げ、立ち下げは配管にて保護する。

ケーブル配線用スリーブを示す。

2階 平面図 S=1/100




特記なき配管配線は下記の通り

| | | | | |
|-----|-----|-------------------|---------|--------|
| —■— | 1V | 2.0×5 | (PF22) | 暗渠配管 |
| —■— | | 2.0×5 (ICアース) | (PF22) | 〃 |
| —■— | | 2.0×4 | (PF16) | 〃 |
| —■— | | 2.0×4 (ICアース) | (PF22) | 〃 |
| —■— | | 2.0×3 | (PF16) | 〃 |
| —■— | | 2.0×3 (ICアース) | (PF16) | 〃 |
| —■— | | 2.0×2 | (PF16) | 〃 |
| —■— | VVF | 2.0-3C×2 | (ICアース) | コロガシ配線 |
| —■— | | 2.0-3C+2C | | 〃 |
| —■— | | 2.0-2C+3C (ICアース) | | 〃 |
| —■— | | 2.0-2C×2 (ICアース) | | 〃 |
| —■— | | 2.0-3C | | 〃 |

※ 二重天井内はケーブルコロガシ配線とする。

但し、立ち上げ、立ち下げは配管にて保護する。

ケーブル配線用スリーブを示す。

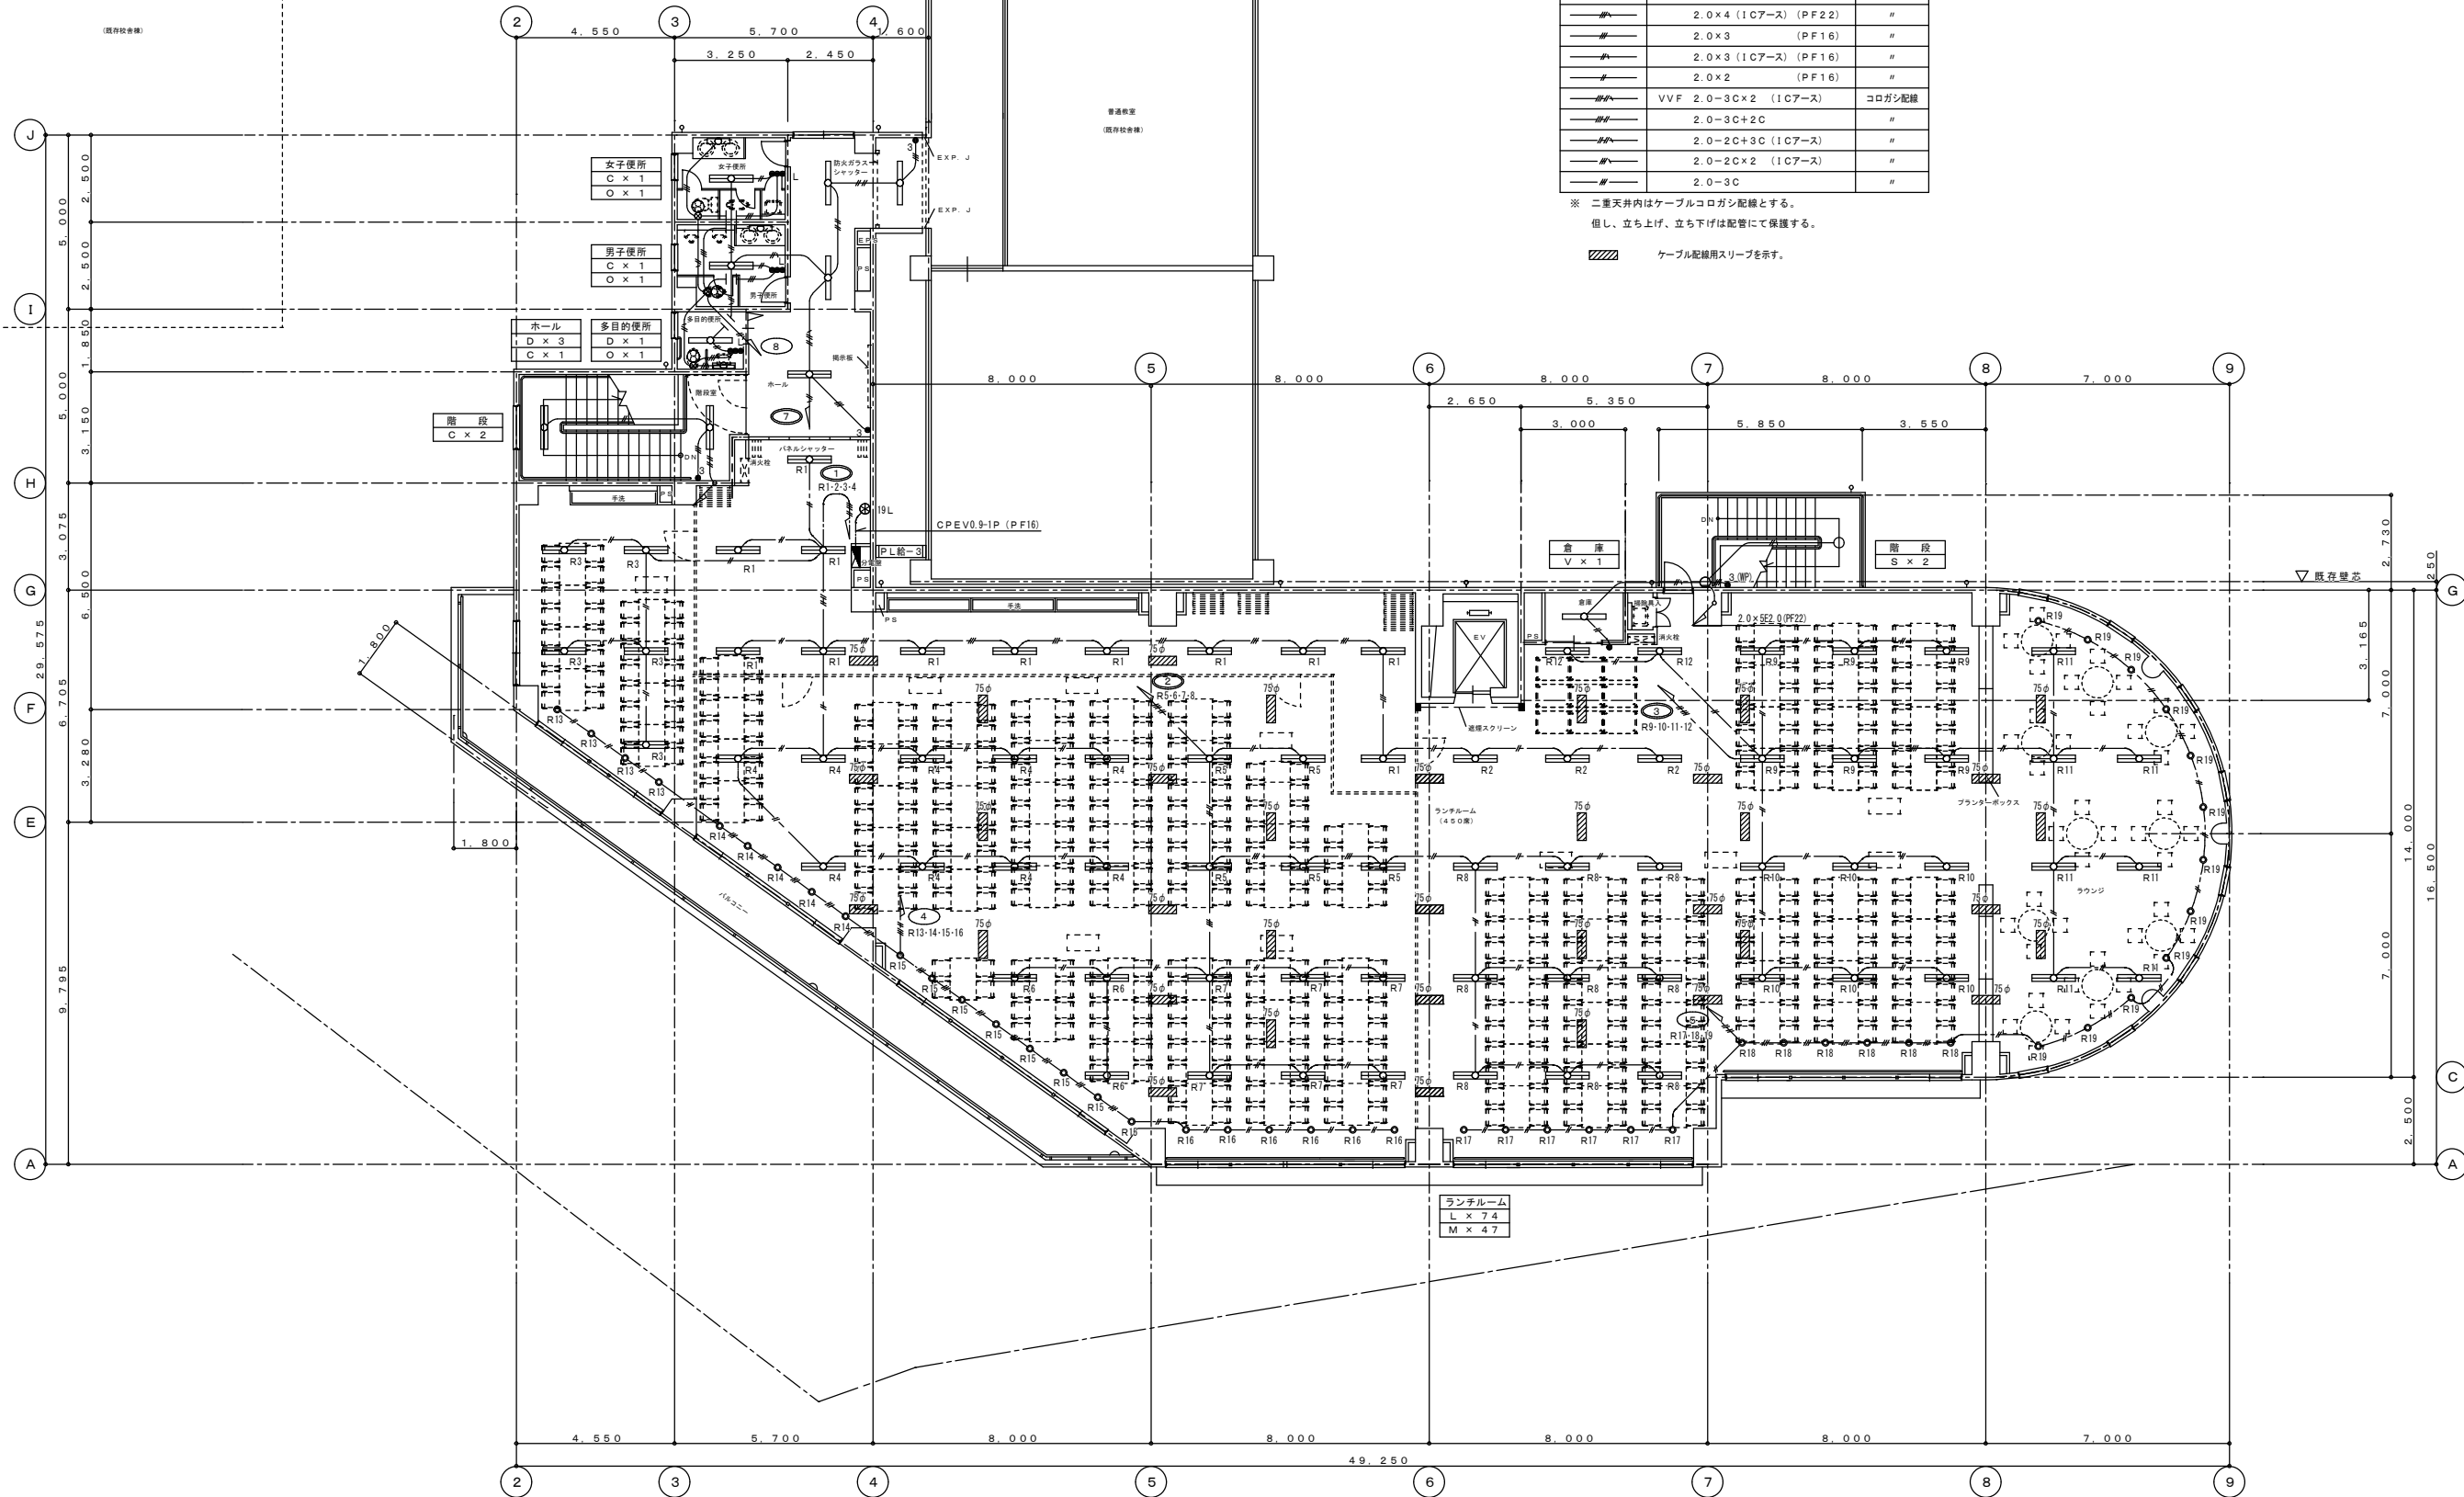

3階 平面図 S=1/100